



SATU - käyttöohje tuotantotuen sähkön tuottajalle, kompensaatiotuen toiminnanharjoittajalle ja todentajalle

Versio 1.7 – 9.7.2019

Versiohistoria

Version numero	Pvm	Keskeisimmät muutokset
1.4	8.1.2014	Viraston nimenvaihdoksen (Energiamarkkinavirasto → Energiavirasto) takia tehdyt muutokset. *
1.5	20.10.2014	Kiintiöpäätöstoiminnallisuuden lisääminen
1.6	14.7.2017	Kompensaatiotukeen liittyvien toiminnallisuuden lisääminen ja ennakkoilmoitusosioden poistaminen
1.7	9.7.2019	Kiintiöpäätöstoiminnallisuudet poistettu ja muita pieniä muutoksia

*) SATUn ulkoasu/väritys on muuttunut 2.1.2014. Käyttöohjeessa käytetään kuitenkin osaltaan vanhoja kuvakaappauksia SATUsta. Alla vertailun vuoksi vanha ja uusi ulkoasu:



Energiamarkkinavirasto
Energiamarkkinaverkot

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
Sähkötuottajan lomakkeet
Sähkötuottajat
Laitokset
Todentajan lomakkeet
Todentajat
Tuen maksatus
Info: tukiperusteet
Käyttöohjeet

Sähkötuottaja
Laitos
Diaarinro
Päätöksen pvm - -

Tukimuoto
Lomaketyyppi - Valitse -
Tila - Valitse -

Sähkötuottaja	Laitos	Diaarinro	Päätöksen pvm	Lomaketyyppi	Tila	Tukimuoto	Tilam. pvm
EMV/ testiviritys Oy	EMV testilaitos	29/711/2011	13.1.2011	Ennakkoilmoitus	Kuitattu, muutettu		13.1.2011



energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

Jani Torniainen

Etusivu
Sähkötuottajan lomakkeet
Sähkötuottajat
Laitokset
Todentajan lomakkeet
Todentajat
Tuen maksatus
Info: tukiperusteet
Käyttöohjeet

Sähkötuottaja
Laitos
Diaarinro
Päätöksen pvm - -

Tukimuoto
Lomaketyyppi - Valitse -
Tila - Valitse -

Sisällysluettelo

1	Yleistä	5
2	Sovelluksen käynnistäminen	8
3	Tuotantotuen sähkön tuottaja	9
3.1	Valikot.....	9
3.2	Valikkovalinta: Etusivu	9
3.3	Valikkovalinta: Sähköntuottajan lomakkeet	10
3.4	Valikkovalinta: Sähköntuottajat	11
3.5	Valikkovalinta: Tuotantotuen laitokset	12
3.6	Valikkovalinta: Tuotantotuen maksatus	12
3.7	Valikkovalinta: Tuotantotuen tukiperusteet.....	14
3.8	Sähköntuottajan tietokortti "Sähkön tuottajan perustietosivu"	14
3.9	Laitoksen tietokortti "Voimalaitoksen pääsivu".....	16
3.10	Laitoksen ennakkotietohakemuksen tekeminen	18
3.11	Laitoksen hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään.....	22
3.11.1	Sähköntuottaja täyttää hakemuksen ja lähettää sen todentajalle.....	22
3.11.2	Hakemuksen jatkokäsittely	26
3.12	Laitoksen hyväksymispäätöksen muutos.....	26
3.13	Syöttötariffin hyväksymispäätöksen siirto.....	27
3.13.1	Hyväksymispäätöksen siirto: siirtäjä.....	28
3.13.2	Hyväksymispäätöksen siirto: siirron saaja.....	30
3.13.3	Hyväksymispäätöksen siirto: Energiavirasto	34
3.14	Laitoksen hyväksymispäätöksen raukeaminen.....	34
3.15	Syöttötariffin maksatushakemuksen tekeminen	35
3.15.1	Sähkön tuottaja täyttää syöttötariffin maksatushakemuksen ja lähettää sen todentajalle	36
3.15.2	Hakemuksen jatkokäsittely	39
3.15.3	Laitoksen siirto omistajalta toiselle kesken syöttötariffijaksoa.....	40
4	Kompensaatiotuen toiminnanharjoittaja.....	41
4.1	Valikot.....	41
4.2	Valikkovalinta: Etusivu	41
4.3	Valikkovalinta: Kompensaatiotuen maksatus	42
4.3.1	Valikkovalinta: Kompensaatiotuen tukiperusteet	43
4.3.2	Valikkovalinta: Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat.....	44
4.3.3	Valikkovalinta: Kompensaatiotuen laitokset.....	45

4.4	Valikkovalinta: Käyttöohjeet	45
4.5	Valikkovalinta: Kirjaudu ulos	46
4.6	Sivut / Tietokortit	46
4.6.1	Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajan perustietosivu	46
4.6.2	Kompensaatiotuen laitoksen pääsivu	48
4.7	Kompensaatiotuen hakeminen	49
4.7.1	Toiminnanharjoittaja täyttää Kompensaatiotuen tukihakemuksen ja lähettää sen todentajalle	50
4.7.2	Todentaja on palauttanut Kompensaatiotuen tukihakemuksen korjattavaksi	56
4.7.3	Todentaja on allekirjoittanut/antanut todennuksen	56
4.7.4	Täydennyspyyntö ja hakemuksen täydentäminen	57
4.7.5	Selvityspyyntö ja selvityksen jättäminen	58
5	Todentaja	60
5.1	Valikot	60
5.2	Valikkovalinta: Etusivu	60
5.3	Valikkovalinta: Todentajan lomakkeet	61
5.4	Valikkovalinta: Todentajat	62
5.5	Todentajan tietokortti "Todentajan sivu"	63
5.6	Valikkovalinta: Käyttöohjeet	64
5.7	Todentajaorganisaation hyväksyminen tuotantotukijärjestelmään todentajaksi	64
5.8	Todentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen (tuotantotuki/syöttötariffijärjestelmä)	68
5.9	Todentajan vuosittainen selvitys (tuotantotuki/syöttötariffijärjestelmä)	69
5.10	Laitoksen hyväksymishakemuksen todentaminen (tuotantotuki/syöttötariffijärjestelmä)	73
5.11	Syöttötariffin maksatushakemuksen todentaminen	77
5.12	Kompensaatiotukihakemuksen todentaminen	80
5.12.1	Kompensaatiotukihakemuksen todentaminen	81
5.12.2	Kompensaatiotukihakemuksen todennuksen täydentäminen	84
5.12.3	Kompensaatiotukihakemuksen todennukseen kohdistuva selvityspyyntö	84

1 Yleistä

Sähköinen asiointijärjestelmä SATU on Energiaviraston hallinnoima sovellus. Sovellusta käyttävät Energiaviraston lisäksi myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen sähkön tuottajat, päästökaupan kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat ja todentajaorganisaatiot.

SATU-sovellusta käytetään selaimen avulla. Sovellus on rakennettu mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi: se pyrkii kokoamaan kaiken oleellisen, samaan kokonaisuuteen kuuluvan tiedon yhteen paikkaan, asiasta päästään suoran linkin avulla siihen liittyviin toisiin asioihin ja ohjelma ohjaa käyttäjää siten, että se estää virheellisten toimintojen käynnistämisen estämällä sellaisten painikkeiden käytön, jotka eivät ole kyseisessä tilanteessa sallittuja.

Ikkunoissa ja listoilla olevat linkit erottuvat yleisesti käytettyyn tapaan alleviivattuna ja muusta tekstistä erivärisenä tekstinä.

Painike on väriltään keltainen tai ruskeanharmaa. Keltainen painike on aktiivinen, ts. sitä painamalla järjestelmä suorittaa painikkeen nimen mukaisen toiminnon. Ruskeanharmaa painike on ei-aktiivinen eli painikkeen painaminen ei käynnistä toimintoa. Tällä tavalla järjestelmä ohjaa käyttäjää kertomalla, mitä painikkeita voi käyttää missäkin tilanteessa.

Yleiset painikkeet:

- "PALAA": palataan edelliseen ikkunaan
- "TALLENNA JA PALAA": tallennetaan käsittelyssä oleva tietokortti ja palataan sen jälkeen edelliseen ikkunaan
- "TALLENNA": tallennetaan käsittelyssä oleva tietokortti
- "POISTA": poistetaan lomake tai tietokortti järjestelmästä. Pääsääntö on, että lomakkeen voi poistaa niin kauan kunnes se on lähetetty ensimmäisen kerran Energiavirastolle.
- "TULOSTA": tulostaa tietokortin tiedot paperidokumentiksi
- "EDELLINEN": siirrytään käsittelyssä olevan lomakkeen edelliselle tietokortille
- "SEURAAVA": siirrytään käsittelyssä olevan lomakkeen seuraavalle tietokortille
- "ALLEKIRJOITA": suorittaa allekirjoituksen ja lähettää lomakkeen käsiteltäväksi seuraavaan vaiheeseen

Tietokortteja täytettäessä on syytä huomioida, että osa tietokortin tiedoista on pakollisia. Puuttuvat pakolliset tiedot näytetään tietokorttia tallennettaessa tai siltä poistuttaessa lomakkeen yläosassa, ks. kuva 1 alla. Tieto, jonka puuttuminen estää tallentamisen, esitetään punaisella STOP-merkillä. Muut puuttuvat pakolliset tiedot näytetään punaisella huutomerkillä. Näiden olemassaolo ei estä tallennusta mutta jossain vaiheessa puuttuvat tiedot on kuitenkin täydennettävä, jotta käyttäjä pääsisi esim. siirtymään lomakkeelta toiselle. Mikäli käyttäjä on siirtymässä tietokortilta pois

ilman, että hän on tallentanut tietoja, ohjelma huomauttaa tästä. Huomautus kuitataan painamalla "OK"-painiketta, jolloin palataan takaisin siihen ikkunaan, josta oltiin poistumassa. Tässä vaiheessa käyttäjällä on vielä mahdollisuus tallentaa tiedot; jos hän siirtyy uudelleen pois tietokortilta ilman tallennusta, niin järjestelmä ei enää estä vaan sallii siirtymisen ilman tallennusta.

Palaa
Tallenna ja palaa
Tallenna
Poista
Tulosta

Luo laitos

Sähköntuottajan nimi: Pakollinen tieto
 Osoite: Pakollinen tieto
 Postinumero: Pakollinen tieto
 Postitoimipaikka: Pakollinen tieto
 Etunimi: Pakollinen tieto
 Sukunimi: Pakollinen tieto
 Työnimike: Pakollinen tieto
 Puhelinnumero (1): Pakollinen tieto
 Sähköpostiosoite: Pakollinen tieto

Kuva 1 Pakollisten tietojen esittäminen

Järjestelmä vaatii tietyissä prosessivaiheissa käyttäjää antamaan liitetiedoston. Liitetiedoston liittäminen tapahtuu seuraavasti (vrt. kuva alla):

- paina "TALLENNA" (ei pakollista jokaisessa tilanteessa mutta "ylimääräisestä" painamisesta ei ole haittaakaan)
- jos voidaan antaa usean erityyppisiä liitetiedostoja, niin valitse annettavan liitetiedoston tyyppi alavetovalikosta
- kirjoita kuvaus liitetiedostosta (ei pakollista)
- hae liitetiedoston polku kenttään "Liitetiedoston sijainti". Tämä tapahtuu painamalla Browse... -painiketta ja etsimällä ko. tiedosto tiedostojärjestelmästä (paina "OPEN")
- paina "LISÄÄ LIITETIEDOSTO".

Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset

1

Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
Liitetiedoston tyyppi	- Valitse -		
Kuvaus liitetiedostosta:			
Liitetiedoston sijainti:			Browse...
LISÄÄ LIITETIEDOSTO			

Huomattakoon, että lomaketta ei tarvitse täyttää samalla kertaa alusta loppuun. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää lähes missä vaiheessa tahansa painamalla esim. "TALLENNA JA PALAA" -painiketta. Lomakkeen täyttämistä voidaan jatkaa myöhemmin

kesken jääneeltä lomakkeelta. Tämä tapahtuu siirtymällä ensiksi ao. laitoksen tai todentajan tietokortille ja klikkaamalla siellä sen prosessin tilalinkkiä, jota vastaavan lomakkeen täyttäminen jäi kesken.

Järjestelmä sisältää myös sähköiset käyttöohjeet (e-ohjeet). Käyttöohjeet liittyvät sovelluksen eri toimintoihin ja ne näkyvät kysymysmerkinä sen kohteen edessä, johon ko. kysymysmerkin takaa aukeava e-ohje liittyy:

 Voimalaitostyyppi

Kysymysmerkkiä klikkaamalla aukeaa varsinainen ohjeteksti erilliseen selaimen ikkunaan (tai välilehdelle). Jos tätä ikkunaa ei suljeta, niin seuraava e-ohje aukeaa samaan ikkunaan.


E-ohjeiden lisäksi tämän käyttöohjedokumentin voi ladata järjestelmästä pdf-muodossa.

2 Sovelluksen käynnistäminen

Sovellus käynnistetään kirjoittamalla selaimen osoitekenttään:

<https://tuotantotuki.emvi.fi>

jolloin avautuu sovelluksen infosisivu/aloitussivu:

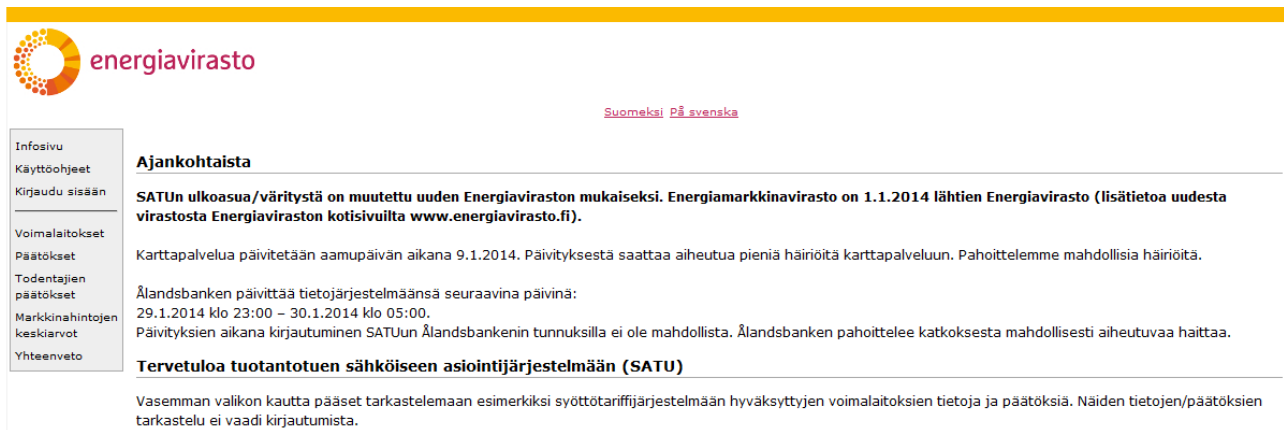

energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

Ajankohtaista

SATUn ulkoasua/väriä on muutettu uuden Energiaviraston mukaiseksi. Energiamarkkinavirasto on 1.1.2014 lähtien Energiavirasto (lisätietoa uudesta virastosta Energiaviraston kotisivuilta www.energiavirasto.fi).

Karttapalvelua päivitetään aamupäivän aikana 9.1.2014. Päivityksestä saattaa aiheutua pieniä häiriöitä karttapalveluun. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.


Ålandsbanken päivittää tietojärjestelmänsä seuraavina päivinä:
29.1.2014 klo 23:00 – 30.1.2014 klo 05:00.
Päivityksien aikana kirjautuminen SATUun Ålandsbankenin tunnuksilla ei ole mahdollista. Ålandsbanken pahoittelee katkoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Tervetuloa tuotantotuen sähköiseen asiointijärjestelmään (SATU)

Vasemman valikon kautta pääset tarkastelemaan esimerkiksi syöttötariffijärjestelmään hyväksytyjen voimalaitoksien tietoja ja päätöksiä. Näiden tietojen/päätösten tarkastelu ei vaadi kirjautumista.

Kuva 2 SATU-järjestelmän aloitussivu

Vasemman reunan valikkovalinta "Kirjaudu sisään" avaa kirjautumisikkunan (Suomi.fi-tunnistaminen):

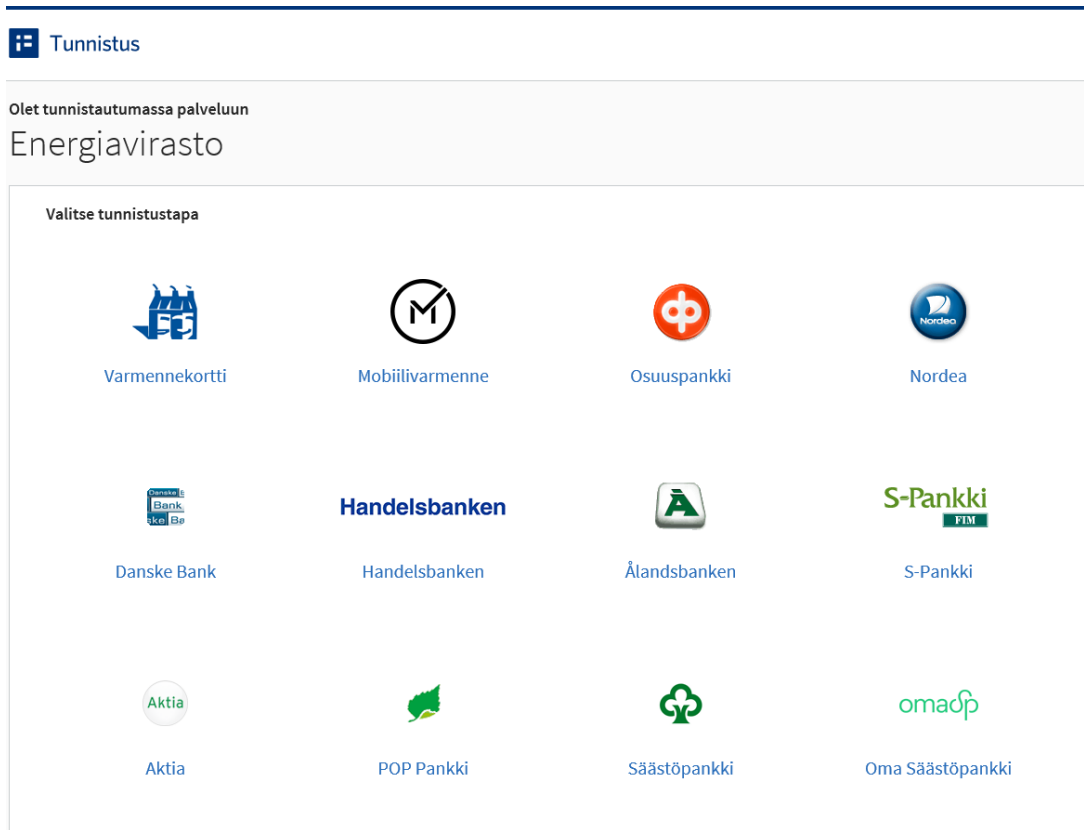

Tunnistus

Olet tunnistautumassa palveluun
Energiavirasto

Valitse tunnistustapa

 Varmennekortti	 Mobiilivarmenne	 Osuuspankki	 Nordea
 Danske Bank	 Handelsbanken	 Ålandsbanken	 S-Pankki
 Aktia	 POP Pankki	 Säästöpankki	 Oma Säästöpankki

Kuva 3 Järjestelmään kirjautuminen

Kirjautuminen tapahtuu esim. käyttäjän omien pankkitunnusten avulla: paina käyttämäsi pankin kuvaketta ja tunnistaudu pankkitunnuksilla normaaliin tapaan.

Ohjelmisto sulkee automaattisesti itsensä, jos sillä ei ole tehty mitään tiettyyn aikaan. Mahdollisen katkaisun jälkeen järjestelmään pitää kirjautua uudelleen. Normaali tapa poistua sovelluksesta on käyttää "Kirjaudu ulos" –valikkovalintaa.

3 Tuotantotuen sähköön tuottaja

3.1 Valikot

Sähköntuottajalla on käytössään kahdeksan valikkovalintaa (näkyvät ikkunan vasemmassa reunassa):

1. "Etusivu"
2. "Sähköntuottajan lomakkeet"
3. "Sähköntuottajat"
4. "Tuotantotuen laitokset"
5. "Tuotantotuen maksatus"
6. "Tuotantotuen tukiperusteet"
7. "Käyttöohjeet"
8. "Kirjaudu ulos"

3.2 Valikkovalinta: Etusivu

Kirjautumisen ja tunnistautumisen jälkeen sähköntuottajalle avautuu automaattisesti "Etusivu", ks. kuva alla.

Etusivulta näkee sähkön tuottajan järjestelmässä olevat keskeneräiset asiat. Näihin hakemuksiin tai ilmoituksiin voi siirtyä suoraan painamalla asian diaarinumerokohtaa. Lisäksi etusivulla näytetään milloin viimeksi käyttäjä on kirjautunut järjestelmään.

3.3 Valikkovalinta: Sähköntuottajan lomakkeet

Kuva 4 Sähköntuottajan lomakkeet –ikkuna

Sivun kautta sähkön tuottaja pääsee hakemaan hakemuksia ja ilmoituksia (pl. maksatushakemukset, jotka löytyvät "Tuotantotuen maksatus"-sivulta).

Ikkunan toiminta:

- Taulukossa esitetään kaikki sähköntuottajaa koskevat asiat:
 - sähköntuottaja (rivillä esitetään pelkästään sähköntuottajan nimi, jos sähköntuottajalle ei ole syötetty yhtään voimalaitosta)
 - sähköntuottajan laitos (rivillä esitetään sähköntuottajan nimi ja laitoksen nimi)

- o sähköntuottajan laitosta koskeva ilmoitus tai hakemus (rivillä esitetään sähköntuottajan nimi, laitoksen nimi ja ilmoituksen/hakemuksen tyyppi)
- Jokainen taulukossa esiintyvä alleviivattu sana on samalla myös linkki; ts. klikkaamalla tätä sanaa päädytään asianomaiselle tietokortille (sähköntuottajan tietokortti, laitoksen tietokortti tai ilmoituksen/hakemuksen tietokortti).
- Oletusarvoisesti listalle tuodaan kaikki sähköntuottajaa koskevat asiat. Listalle tuotavia rivejä voidaan rajata hakuehdoilla:
 - o Sähköntuottaja: haku kohdistuu sähköntuottajan nimeen tai nimen osaan (sähköntuottaja pääsee hakemaan vain häntä itseään koskevia tietoja)
 - o Laitos: haku kohdistuu laitoksen nimeen tai nimen osaan
 - o Diaarinumero: haku kohdistuu asian diaarinumeroon
 - o Päätöksen pvm: haussa annetaan päivämääräväli, jonka sisällä Energiavirasto on tehnyt asiasta päätöksen
 - o Tukimuoto: haku kohdistuu hakemuksiin, joilla haetaan valitun tyyppistä tuotantotukea
 - o Lomaketyyppi ja Tila: valitaan lomaketyyppi ja sille tila, jollaisia hakemuksia haetaan
 - o Hakuehtoja voidaan antaa yksi tai useampia (liitetään JA-operaattorilla)
 - o Haku käynnistetään painamalla "HAE"-painiketta
 - o "TYHJENNÄ HAKUEHDOT" –painike tyhjentää kaikki hakukentät

Ensimmäisen kerran ikkunaan tullessa taulukossa saattaa näkyä pelkästään yksi rivi, jossa on esitetty sähköntuottajan nimi. Mikäli Energiavirasto on luonut sähköntuottajalle laitoksia, näkyy kukin laitos omalla rivillään.

3.4 Valikkovalinta: Sähköntuottajat

"Sähköntuottajat" -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:

testuser

Etusivu
Sähköntuottajan lomakkeet
Sähköntuottajat
Laitokset
Tuen maksatus
Info: tukiperusteet
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Tekstihaku

Nimi	Y-tunnus	Kotipaikka
<u>Testilä</u>	123999-9	Kuopio


Lintulahdenkuja 4, FIN-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09-622 1911, kirjaamo@energiamarkkinavirasto.fi

Kuva 5 Sähköntuottajat -ikkuna

Listalla näytetään pelkästään ohjelmaa käyttävän sähköntuottajan rivi. Linkkiä painamalla päästään sähköntuottajan tietokortille.

3.5 Valikkovalinta: Tuotantotuen laitokset

"Tuotantotuen laitokset" -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:

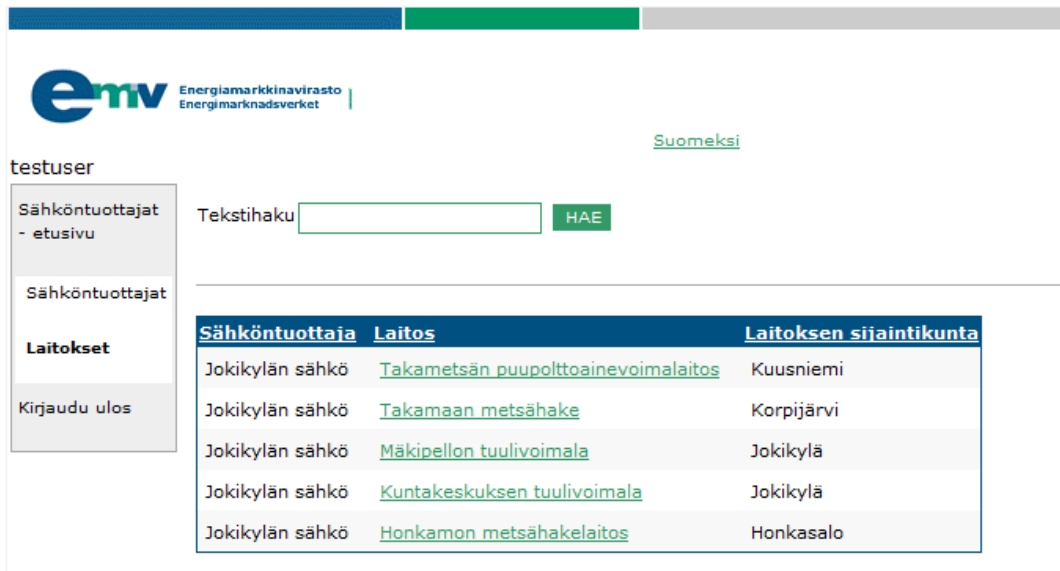

The screenshot shows the EMV (Energiamarkkinavirasto / Energimarknadsverket) interface. The user is logged in as 'testuser'. The sidebar on the left contains the following menu items: 'Sähköntuottajat - etusivu', 'Sähköntuottajat', 'Laitokset' (which is highlighted), and 'Kirjaudu ulos'. The main area features a search bar labeled 'Tekstihaku' with a 'HAE' button. Below the search bar is a table with three columns: 'Sähköntuottaja', 'Laitos', and 'Laitoksen sijaintikunta'. The table lists five facilities, all associated with 'Jokikylän sähkö'.

Sähköntuottaja	Laitos	Laitoksen sijaintikunta
Jokikylän sähkö	Takametsän puupolttoainevoimalaitos	Kuusniemi
Jokikylän sähkö	Takamaan metsähake	Korpijärvi
Jokikylän sähkö	Mäkipellon tuulivoimala	Jokikylä
Jokikylän sähkö	Kuntakeskuksen tuulivoimala	Jokikylä
Jokikylän sähkö	Honkamon metsähakelaitos	Honkasalo

Kuva 6 Tuotantotuen laitokset -ikkuna

Listalla näytetään ohjelmaa käyttävän sähköntuottajan SATU-järjestelmään luodut voimalaitokset. Laitokset luodaan Energiaviraston toimesta. Ikkunassa oleva tekstihaku kohdistuu kaikkiin taulukon sarakkeisiin; oletuksena listalle tuodaan kaikki sähköntuottajan laitokset. Laitoksen nimeä klikkaamalla päästään laitoksen tietokortille.

3.6 Valikkovalinta: Tuotantotuen maksatus

"Tuotantotuen maksatus" -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:

emv Energiamarkkinavirasto
Energiamarkkinavirasto

Suomeksi

testuser

Sähköntuottajat - etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Tuen maksatus

Info: tukiperusteet

Kirjaudu ulos

Sähköntuottaja

Laitos

Diaarinro

Päätöksen pvm -

Tukimuoto

Tila

Tariffijaksot

Saapumispvm -

Vuosi

HAE

TYHJENNÄ HAKUEHDOT

Sähköntuottaja	Laitos	Diaarinro	Saapumispvm	Tukimuoto	Voimalatyyppe	Energialähde	Tila	Jakso(t)	Tukisumma (€)	Maksupäivä
Jarin testisähköntuottaja	Jarin Vesivoima	ei diaaria	2.10.2011	Kiinteä tuki		Vesivoima	Odottaa hyväksyntää	2011		3.3.2012
Jarin testisähköntuottaja	Kiinteä tuki	8/721/2012	12.1.2012	Kiinteä tuki		Metsähake	Odottaa hyväksyntää	2011		22.2.2012
Jarin testisähköntuottaja	Yleinen biolaitos testeihin	ei diaaria		Uusiutuva syöttötariffi	Biokaasuvoimalaitos, lämpöpr. on		Kesken/Palautettu täydennettäväksi	1.1.2012 - 31.3.2012		

Lintulahdenkuja 4, FIN-00530 HELSINKI, puh. 010 60 5000, fax. 09-622 1911, virasto@energiamarkkinavirasto.fi

Kuva 7 Tuotantotuen maksatus -ikkuna

Tämä on sähkön tuotantotuen maksatushakemuksia listaava sivu. Sähköntuottaja aloittaa tuotantotuen maksatushakemuksen täyttämisen laitoksen pääsivulta mutta sen jälkeen kun hakemus on lähetetty todentajalle, hakemuksen käsittelyn tilannetta on helpointa seurata tämän ikkunan kautta. Ikkunassa myös näytetään Energiaviraston hyväksymän tuotantotukimaksun maksupäivä.

Ikkunan toiminta:

- Taulukossa esitetään kaikki tuotantotukihakemuksia koskevat asiat:
 - Sähköntuottaja
 - Sähköntuottajan laitos
 - Tukihakemuksen diaarinumero. Hakemus saa diaarinumeron silloin, kun se lähetetään ensimmäisen kerran Energiavirastoon.
 - Saapumispäivämäärä: päivämäärä, jolloin hakemus on saapunut Energiavirastoon.
 - Tukimuoto: haettavan tuen tyyppi (Kiinteä tuki tai Uusiutuva syöttötariffi)
 - Voimalatyyppe
 - Energialähde (koskee lakkautettua kiinteää tukea)
 - Tila: hakemuksen käsittelyn tila
 - Jakso(t): aikajakso, jota hakemus koskee. Kiinteää tukea maksettiin kalenterivuositain, syöttötariffin maksujakso on kolme kuukautta (tariffijakso). Metsähakevoimalaitos voi hakea syöttötariffin tukea useammallekin (max. 4) peräkkäiselle tariffijaksolle.
 - Tukisumma: maksettava tukisumma (euroa)
 - Maksupäivä: päivä, jolloin tukimaksu maksetaan.
- Oletusarvoisesti listalle tuodaan kaikki sähköntuottajan maksatushakemukset. Listalle tuotavia rivejä voidaan rajata hakuehdoilla.

3.7 Valikkovalinta: Tuotantotuen tukiperusteet

"Tuotantotuen tukiperusteet" -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:

testuser

Emv Energiamarkkinavirasto
Energiamarknadsverket

[Suomeksi](#)

Etusivu
Sähköntuottajan lomakkeet
Sähköntuottajat
Laitokset
Tuen maksatus
Info: tukiperusteet
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Tuotantotuen maksuperusteet

Sähkön markkinahinnan 3 kk:n keskiarvo

Vuosi	Neljännes	Euroa
2011	3	43,40
2011	4	37,39
2012	1	42,50
2012	2	32,41
2012	3	30,85

Päästöoikeuden markkinahinnan 3 kk:n keskiarvo

Vuosi	Neljännes	Päästöoikeuden markkinahinnan 3 kk:n keskiarvo [C/tCO2]	Turpeen vero [C/MWh]	Syöttötariffin määrä [C/MWh]
2011	3	12,10		
2011	4	8,88		
2012	1	7,65		
2012	2	6,90		
2012	3	7,57		
2012	4	8,00		
2013	1	8,50	3,00	16,60

Kuva 8 Tuotantotuen maksuperusteet –ikkuna

Ikkunassa näytetään tuotantotuen suuruuteen vaikuttavien laskuparametrien arvot eri ajankohtina. Nämä parametrit ovat:

- Sähkön markkinahinnan 3 kuukauden keskiarvo
- Päästöoikeuden markkinahinnan 3 kuukauden keskiarvo (metsähakevoimalaitoksen maksuperuste)
- Turpeen vero (metsähakevoimalaitoksen maksuperuste)
- Syöttötariffin määrä (metsähakevoimalaitoksen maksuperuste)

3.8 Sähköntuottajan tietokortti "Sähkön tuottajan perustietosivu"

Sähköntuottajan tietokortin nimi on "Sähkön tuottajan perustietosivu" ja se on esitetty kuvassa 9.


[Suomeksi](#)

testuser

Sähköntuottajat
- etusivu
Sähköntuottajat
Laitokset
Kirjaudu ulos

Sähkön tuottajan perustietosivu

PALAA
TALLENNA JA PALAA
TALLENNA
POISTA
TULOSTA

Sähkön tuottajan tiedot

Sähköntuottajan nimi Jokikylän sähkö

Y-tunnus 123456-7

Kotipaikka Jokikylä

Hallinto-oikeus Helsinki

Virallinen osoite

Osoite Sähkötie 12

Postinumero 43210

Postitoimipaikka Jokikylä

Sähkön tuottajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi Matti

Sukunimi Meikäläinen

Työnimike Tuotantojohtaja

Puhelinnumero (1) 09-123456

Puhelinnumero (2)

Kuva 9 Sähköntuottajan tietokortti (yläosa)

Sähköntuottajan tietokortille pääsee painamalla "Sähköntuottajat –etusivu" –ikkunassa tai "Sähköntuottajat"-ikkunassa sähköntuottajan nimi-linkkiä.

Sähköntuottaja voi itse päivittää omia perustietojaan tällä tietokortilla tietyiltä osin. Esimerkiksi Y-tunnusta sähkön tuottaja ei voi suoraan päivittää. Jos vastauskentässä on keltainen kehys, niin kyseistä kohtaa sähkön tuottaja voi itse päivittää.

3.9 Laitoksen tietokortti ”Voimalaitoksen pääsivu”

Voimalaitoksen tietokortille päästään painamalla ”Sähköntuottajat –etusivu” –ikkunassa tai ”Laitokset”-ikkunassa voimalaitoksen nimi-linkkiä. Kuva 10 esittää laitoksen tietokortin yläosaa:

testuser

Sähköntuottajat - etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Tuen maksatus

Info: tukiperusteet

Kirjaudu ulos

Voimalaitoksen pääsivu - Eevan testisähköntuottaja - Bio_Uusi GEN-2

PALAA **TALLENNA JA PALAA** **TALLENNA** **POISTA** **TULOSTA**

Ennakkotieto: **ALOITA HAKEMUS**

Ennakkoilmoitus: **ALOITA ILMOITUS** **HAE MUUTOSTA** **HAE SIIRTOA** **MITÄTÖI**

Hyväksymishakemus: **ALOITA HAKEMUS** **HAE MUUTOSTA** **HAE SIIRTOA** **HAE RAUKEAMISTA**

Rekisteröinti: **ALOITA ILMOITUS** **HAE MUUTOSTA**

Syöttötariffi: **ALOITA MAKSATUSHAKEMUS**

Kiinteä tuki: **ALOITA MAKSATUSHAKEMUS**

Prosessien tilat

Ennakkotieto: [Kuitattu](#)

Ennakkoilmoitus: [Hyväksytty](#)

Rekisteröinti: [Odottaa hyväksyntää](#)

Syöttötariffi: [Odottaa hyväksyntää](#)

Kiinteä tuki: [Odottaa hyväksyntää](#)

Muutosilmoitus: [Hyväksytty](#)

Muutoshakemus: [Hyväksytty](#)

Siirtoilmoitus: [Hyväksytty](#)

Siirtohakemus: [Hyväksytty](#)

Mitätöinti-ilmoitus: [Hyväksytty](#)

Raukeamishakemus: [Hyväksytty](#)

Peruutuspäätös: [Hyväksytty](#)

Voimalaitoksen tiedot

Voimalaitoksen nimi Bio_Uusi GEN-2

Kunta Jokikylä

Verkonhaltijan nimi Jokikylän sähkö

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)

N/lat 1234

E/lon 1234

Sijaintiosoite

Sijaintiosoite **Laitoksella on sijaintiosoite**

Osoite Mäkipellontie 1234

Kuva 10 Voimalaitoksen tietokortti (yläosa)

Kuvan yläosan painikkeet ("PALAA", "TALLENNA JA PALAA", "TALLENNA", "TULOSTA") liittyvät laitoksen tietokortin tietojen tallentamiseen, tulostamiseen ja palaamiseen edelliseen ikkunaan. Näiden alla olevat rivit:

Kiintiöhakemus (näkyv vain tuulivoimaloilla)
 Ennakkotieto
 Hyväksymishakemus
 Syöttötariffi (koskee maksatushakemuksia)

liittyvät niihin toimintoryhmiin, joita voidaan kohdistaa tietokortin laitokseen: kiintiöhakemus tuulivoimaloille, ennakkotieto hankkeen toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten täyttymisestä, laitoksen hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään ja syöttötariffin maksatushakemuksen tekeminen. Osa näistä koostuu useista toiminnoista, esim. Hyväksymishakemus-ryhmä sisältää seuraavat toiminnot: hyväksymishakemus, hyväksymispäätöksen muuttaminen, hyväksymispäätöksen siirtäminen ja hyväksymispäätöksen raukeaminen. Kullekin eri toiminnolle on olemassa oma painikkeensa (ks. kuva). Mikäli joku toimintoryhmän jälkeen olevista painikkeista on ruskeanharmaa, se kertoo sen, että painikkeen mukaista toimintoa ei voida käynnistää.

Edellä käsiteltyjen painikkeiden alla on otsikko "Prosessien tilat" ja sen alla seuraavat rivit:

Kiintiöhakemus
 Ennakkotieto
 Ennakkoilmoitus (lainmuutoksen takia ennakkoilmoitusta ei enää vaadita)
 Hyväksymishakemus
 Rekisteröinti (koskee lakkautettua kiinteää tukea)
 Syöttötariffi (koskee maksatushakemuksia)
 Kiinteä tuki (koskee lakkautettua kiinteää tukea)

Täällä kerrotaan kunkin aloitetun prosessin tila; mikäli prosessia (esim. hyväksymishakemusta) ei ole aloitettu, niin myöskään tilamerkintää ei ole. Aloitetun prosessin tila esitetään alleviivattuna viininpunaisella tekstillä eli se toimii samalla linkkinä kyseisen prosessin lomakkeelle, ks. kuva 11 alla.

Prosessien tilat

Ennakkotieto:				
Ennakkoilmoitus:	<u>Kuitattu</u>	Muutosilmoitus:	Siirtoilmoitus:	Mitätöinti-ilmoitus:
Hyväksymishakemus:	<u>Hyväksytty</u>	Muutoshakemus:	Siirtohakemus:	Raukeamishakemus: Peruutuspäätös:
Rekisteröinti:		Muutosilmoitus:		
Syöttötariffi:	<u>Hyväksytty</u>			
Kiinteä tuki:				

Kuva 11 Prosessien tilatiedot

Laitoksen tietokortin luo Energiavirasto sähköntuottajan pyynnöstä. Tässä yhteydessä Energiavirasto täyttää suurimman osan laitoksen tiedoista. Osaa kortin tiedoista voi päivittää myös sähköntuottaja itse. Nämä tiedot on kortilla laitettu keltaisen laatikon sisälle.

3.10 Laitoksen ennakkotietohakemuksen tekeminen

Sähkön tuottaja voi hakea ennakkotietoa Energiavirastolta siitä, täyttääkö hanke toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset rakennettavan laitoksen hyväksymiseksi sähkön tuotantotukijärjestelmään. Ennakkotieto on voimassa määrääjän, enintään kaksi vuotta.

Ennakkotietohakemuksen tekeminen aloitetaan painamalla laitoksen tietokortilla Ennakkotieto/”ALOITA HAKEMUS” –painiketta. Tämä aukaisee kuvan 12 lomakkeen (kuvassa näkyy lomakkeen yläosa):

The screenshot shows the top part of a web form titled "Ennakkotietohakemuksen tietokortti 1/2 - Jokikylän sähkö - Biokaasuvoimala nro 3". The form is in Finnish. On the left, there is a sidebar with a user menu for "testuser" and a list of navigation items: "Sähköntuottajat - etusivu", "Sähköntuottajat", "Laitokset", "Tuen maksatus", "Info: tukiperusteet", and "Kirjaudu ulos". The main content area has a header with the "emv" logo (Energiamarkkinavirasto / Energimarknadsverket) and a "Suomeksi" link. Below the header, there are several green buttons: "PALAA", "TALLENNA JA PALAA", "TALLENNA", "POISTA", "TULOSTA", and "SEURAAVA". To the right of these buttons is the text "Tallenna lomake jatkaaksesi". Below the buttons, the status "Tila: Kesken" is shown. The form is divided into sections: "Yhtiön tiedot", "Sähkön tuottajan tiedot", "Virallinen osoite", and "Sähkön tuottajan yhteyshenkilön tiedot". The "Sähkön tuottajan tiedot" section contains the following information: "Sähköntuottajan nimi Jokikylän sähkö", "Y-tunnus 123456-7". The "Virallinen osoite" section contains: "Osoite Sähkötie 12", "Postinumero 43210", "Postitoimipaikka Jokikylä". The "Sähkön tuottajan yhteyshenkilön tiedot" section contains: "Etunimi Matti", "Sukunimi Meikäläinen", "Työnimike Tuotantojohtaja", "Puhelinnumero (1) 09-123456".

Kuva 12 Ennakkotietohakemuksen tietokortti 1/2 (yläosa)

Alla on kuva 13 lomakkeen alaosan kentistä, jotka sähköntuottajan täytyy täyttää. Täytä lomake ja paina TALLENNA-painiketta. Kun kaikki pakolliset tiedot on annettu, SEURAAVA-painike tulee aktiiviseksi ja siirrytään ennakkotietohakemuksen tietokortille 2/2 (kuva 14).

Voimalaitostyyppi

- ☐ Tuulivoimalaitos
- ☐ Biokaasuvoimalaitos
- ☐ Puupolttoainevoimalaitos
- ☐ Metsähakevoimalaitos

Generaattoreiden alustava yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

Suunniteltu kaupallisen käyttöönoton ajankohta

..

Omistus

Omistus

Hakijan nykytila

Tärkeimmät tilinpäätöstiedot

LISÄÄ UUSI

Lisäys estetty kunnes tietokortti tallennettu.

Hakijan nykytilan kuvaus (Salassa pidettävä)

Kuva 13 Ennakkotietohakemuksen tietokortti 1/2 (alaosa)



Energiamarkkinavirasto
Energiamarkkinavirasto

Suomeksi

testuser

Sähköntuottajat - etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Tuen maksatus

Info: tukiperusteet

Kirjautu ulos

Ennakkotietohakemuksen tietokortti 2/2 - Jokikylän sähkö - Biokaasuvoimala nro 3

PALAA

TALLENNA JA PALAA

TALLENNA

POISTA

TULOSTA

EDELLINEN

Investoinnin arvo yhteensä: Pakollinen tieto

Kustannusten jakautuminen eri vuosille: Pakollinen tieto

Hankkeen rahoitussuunnitelma (selvitetään yksityiskohtaisesti liitteessä): Tietoja on tallennettu liian vähän.

Investointi alkaa: Pakollinen tieto

Investointi päättyy: Pakollinen tieto

Onko hankkeeseen haettu tai saatu muuta julkista rahoitusta?: Pakollinen tieto

Sähkön tuottajan liitteet, jolla on näyttöä vakiintuneesta toiminnasta: Tyypin 'Hankesuunnitelma (salassa pidettävä)' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

Sähkön tuottajan liitteet, jolla on näyttöä vakiintuneesta toiminnasta: Tyypin 'Kahden viimeiseksi vahvistetun tilinpäätöksen tiedot' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

Sähkön tuottajan liitteet, jolla on näyttöä vakiintuneesta toiminnasta: Tyypin 'Kaupparekisteriote' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

Sähkön tuottajan liitteet, jolla on näyttöä vakiintuneesta toiminnasta: Tyypin 'Hankkeen kannattavuuslaskelma sekä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (salassa pidettävä)' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

Sähkön tuottajan liitteet, jolla on näyttöä vakiintuneesta toiminnasta: Tyypin 'Verohallinnon todistus verojen maksamisesta' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

Sisältyäkö hakemus, liitteet mukaan lukien, muita salassa pidettäviä tietoja: Pakollinen tieto

Tila: Kesken

Yhteenveto voimalaitoshankkeen kustannuksista ja rahoituksesta (salassa pidettävä)

Hankkeen kustannusarvio (luvut on perusteltava hankesuunnitelma-liitteessä yksityiskohtaisesti)

Investoinnin arvo yhteensä

Kustannusten jakautuminen eri vuosille

Hankkeen rahoitussuunnitelma (selvitetään yksityiskohtaisesti liitteessä)

LISÄÄ UUSI

Summa yhteensä

Hankkeen aikataulu

Investointi alkaa

Investointi päättyy

Muu julkinen tuki

Onko hankkeeseen haettu tai saatu muuta julkista rahoitusta? - Valitse -

Liitteet ennakkotietohakemukseen liittyen

Sähkön tuottajan vakiintunut toiminta

On näyttöä vakiintuneesta toiminnasta

Sähkön tuottajan liitteet, jolla on näyttöä vakiintuneesta toiminnasta

1

Liitetiedoston nimi

Kuvaus

Liitetiedoston tyyppi

Toiminnot

Liitetiedoston tyyppi

- Valitse -

Kuvaus liitetiedostosta:

Liitetiedoston sijainti:

Browse...

LISÄÄ LIITETIEDOSTO

Julkisuus

Sisältyäkö hakemus, liitteet mukaan lukien, muita salassa pidettäviä tietoja

Kyllä

Ei

Lisätietoja

Lisätiedot

Diariinumero

Allekirjoitus

Paikka:

ALLEKIRJOITA

Kuva 14 Ennakkotietohakemuksen tietokortti 2/2

Täytä lomake ja paina "ALLEKIRJOITA".

Lomaketta ei tarvitse täyttää samalla kertaa alusta loppuun saakka, vaan käyttäjä voi syöttää osan tiedoista, tallentaa, poistua järjestelmästä ja palata myöhemmin jatkamaan tietojen syöttämistä ja allekirjoittaa sitten, kun kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu.

Allekirjoittamisen jälkeen lomakkeen tila on "Odottaa hyväksyntää". Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi Energiavirasto ottaa ennakkotietohakemuksen käsiteltäväkseen. Mikäli ennakkotietohakemus hyväksytään, lomakkeen tilaksi tulee "Hyväksytty", jos se hylätään tilaksi tulee "Hylätty". Mikäli Energiavirasto palauttaa ennakkotietohakemuksen sähköntuottajalle täydennettäväksi, lomakkeen tilana on "Palautettu täydennettäväksi". Tällöin sähköntuottajan tulee korjata/täydentää hakemustaan ja allekirjoittaa se uudelleen, jolloin se palaa takaisin Energiaviraston käsittelyyn. Järjestelmä lähettää sähköpostilla tiedon sähköntuottajalle Energiaviraston tekemästä toimenpiteestä.

3.11 Laitoksen hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään

Laitoksen hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään on monivaiheinen prosessi:

1. Sähkön tuottaja täyttää hakemuksen syöttötariffijärjestelmään
2. Todentaja täyttää laitoksen hyväksymishakemukseen liittyvän todentajan varmennuksen. Todentaja varmistaa sähköntuottajan kirjaamat todennettavat asiat ja palauttaa hakemuksen tarvittaessa sähköntuottajalle korjattavaksi/täydennettäväksi.
3. Kun todentaja on jättänyt todentajan varmennuksen, hakemus (sisältäen nyt todentajan varmennuksen) palautuu sähköntuottajalle allekirjoitettavaksi
4. Sähköntuottaja allekirjoittaa hakemuksen, jolloin se siirtyy Energiaviraston käsiteltäväksi.
5. Energiavirasto voi palauttaa hakemuksen vielä sähköntuottajalle täydennettäväksi, jolloin sähköntuottaja joutuu allekirjoittamaan hakemuksen uudelleen ennen sen palauttamista Energiavirastolle.
6. Energiavirasto tekee asiasta päätöksen: hakemus joko hyväksytään tai hylätään.

3.11.1 Sähköntuottaja täyttää hakemuksen ja lähettää sen todentajalle

Prosessi laitoksen hyväksymiseksi syöttötariffijärjestelmään aloitetaan painamalla laitoksen tietokortilla Hyväksymishakemus/"ALOITA HAKEMUS" –painiketta. Tämän seurauksena siirrytään tietokortille, jonka otsikko on "Hyväksymishakemuksen tietokortti 1/4". Alla on kuva em. tietokortin yläosasta (huomaa lomakkeen tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi):


Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

Suomeksi

testuser

Sähköntuottajat
- etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Kirjaudu ulos

Hyväksymishakemuksen tietokortti 1/4 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA TALLENNA JA PALAA TALLENNA POISTA TULOSTA SEURAAVA

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

Sähkön tuottajan tiedot

Sähköntuottajan nimi

Jokikylän sähkö

Y-tunnus

123456-7

Virallinen osoite

Osoite

Sähkötie 12

Postinumero

43210

Postitoimipaikka

Jokikylä

Sähkön tuottajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi

Matti

Sukunimi

Meikäläinen

Työnimike

Tuotantojohtaja

Puhelinnumero (1)

09-123456

Voimalaitoksen tiedot

Voimalaitoksen nimi

Mustavuoren tuulivoimala

Kunta

Jokikylä

Verkonhaltijan nimi

Jokikylän sähkö

Anna vaaditut tiedot ja paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään tietokortille "Hyväksymishakemuksen tietokortti 2/4", kuva:


Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

Suomeksi

testuser

Sähköntuottajat
- etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Kirjaudu ulos

Hyväksymishakemuksen tietokortti 2/4 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA TALLENNA JA PALAA TALLENNA POISTA TULOSTA EDELLINEN SEURAAVA

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

 Voimalaitos sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä (pl. Ahvenanmaan maakunta) ja on liitetty siellä sähköverkkoon: Pakollinen tieto
 Generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA): Pakollinen tieto
 Sisältääkö voimalaitos käytettyjä osia: Pakollinen tieto
 Arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a): Pakollinen tieto
 Todentaja: Pakollinen tieto

Todentajalla varmennettavat tiedot

Voimalaitos sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä (pl. Ahvenanmaan maakunta) ja on liitetty siellä sähköverkkoon

- Valitse -

Generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

Sisältääkö voimalaitos käytettyjä osia

- Valitse -

Arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a)

Todentajan valinta

Todentaja

- Valitse -

Anna vaaditut tiedot ja paina ”TALLENNA” ja ”SEURAAVA”, jolloin siirrytään tietokortille ”Hyväksymishakemuksen tietokortti 3/4”, kuva:



Energiamarkkinavirasto

Energimarknadsvirket

Suomeksi

testuser

Sähköntuottajat

- etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Kirjaudu ulos

Hyväksymishakemuksen tietokortti 3/4 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA

TALLENNA JA PALAA

TALLENNA

POISTA

TULOSTA

EDELLINEN

SEURAAVA

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

1

Mittausjärjestelyt: Tyypin 'Hyväksymishakemukseen liittyvät mittausjärjestelyt' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

2

Generaattorit: Tietoja on tallennettu liian vähän.

3

Tuotantotukeen oikeuttavan sähkön tuotannon määrityksessä tarvittava sähköenergian laskentakaava (käytä tunniste-koodeja): Pakollinen tieto

4

Kuuluvato tuotantotukeen oikeutetun sähkön tuotannon tarkkailu- ja raportointitoimet voimalaitoksen sisäisen sertifioidun laadunvarmistus-, ympäristö- tai johtamisjärjestelmän piiriin - yksilöi järjestelmä?: Pakollinen tieto

5

Tiedonhallintamenettelyiden vastuuhenkilö (esim. voimalaitospäällikkö): Pakollinen tieto

Tuotantotukeen oikeuttavan sähkön tuotannon seurantatiedot

Mittausjärjestelyt

1

Liitetiedoston nimi

Kuvaus

Liitetiedoston tyyppi

Toiminnot

Liitetiedoston tyyppi

Hyväksymishakemukseen liittyvät mittausjärjestelyt (pdf)

Kuvaus liitetiedostosta:

Liitetiedoston sijainti:

Browse...

LISÄÄ LIITETIEDOSTO

Generaattorit

LISÄÄ UUSI

Sähkö

Tuotantotukeen oikeuttavan sähkön tuotannon seurantaan tarvittavat verkonhaltijan mittalaitteet (sähköenergia)

LISÄÄ UUSI

Tuotantotukeen oikeuttavan sähkön tuotannon seurantaan tarvittavat muiden kuin verkonhaltijan mittalaitteet (sähköenergia)

LISÄÄ UUSI

Tuotantotukeen oikeuttavan sähkön tuotannon määrityksessä tarvittava sähköenergian laskentakaava (käytä tunniste-koodeja)

Laadunvarmistus ja tiedonhallinnan vastuu

Kuuluvato tuotantotukeen oikeutetun sähkön tuotannon tarkkailu- ja raportointitoimet voimalaitoksen sisäisen sertifioidun laadunvarmistus-, ympäristö- tai johtamisjärjestelmän piiriin - yksilöi järjestelmä?

EMAS

ISO 14001

ISO 9001

Muu sertifioitu järjestelmä

Ei kuulu sertifioidun järjestelmän piiriin

Tiedonhallintamenettelyiden vastuuhenkilö (esim. voimalaitospäällikkö)

Tietokortilla oleva listaelementti (kuvassa olevan tekstin ”Generaattorit” alla oleva painike ”LISÄÄ UUSI”) toimii seuraavasti:

- Paina "LISÄÄ UUSI"-painiketta, jolloin avautuu uusi ikkuna:

PALAA TALLENNA JA PALAA TALLENNA POISTA TULOSTA

Generaattorin tiedot

Generaattorin tunnistekoodi
 Generaattorin nimellisteho (kVA)

- Anna ikkunassa kysyt tiedot ja paina "TALLENNA JA PALAA", jolloin palataan edelliseen ikkunaan ("Tuotantotukeen oikeuttavan sähkön tuotannon seurantatiedot") ja lisätty elementti näkyy listalla:

Generaattorit	
Generaattorin tunnistekoodi	Generaattorin nimellisteho (kVA)
XYZ	140
LISÄÄ UUSI	

- Nyt voit antaa seuraavan generaattorin tiedot painamalla uudelleen "LISÄÄ UUSI"-painiketta, tai jatkaa tietokortin muiden tietojen täyttämistä jos muita generaattoreita ei ole.

Täytä tietokortilla vaaditut tiedot ja paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään seuraavalle tietokortille "Hyväksymishakemuksen tietokortti 4/4", kuva:



Energiamarkkinavirasto
 Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Sähköntuottajat
- etusivu
 Sähköntuottajat
 Laitokset
 Kirjaudu ulos

Hyväksymishakemuksen tietokortti 4/4 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA TALLENNA JA PALAA TALLENNA POISTA TULOSTA EDELLINEN

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

⚠ Sisältääkö lomake (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja: Pakollinen tieto

Tietokortti 4

Julkisuus

Sisältääkö lomake (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja ☒ Kyllä ☐ Ei

Lisätietoja

Lisätiedot

Diariinumero

JÄTÄ TODENTAJAN VARMENNETTAVAKSI

Vastaa tietokortin kysymyksiin ja paina "JÄTÄ TODENTAJAN VARMENNETTAVAKSI".

3.11.2 Hakemuksen jatkokäsittely

Kun sähköntuottaja on täyttänyt hakemuksen ja painanut "JÄTÄ TODENTAJAN VARMENNETTAVAKSI", hakemuksen tilaksi tulee "Odottaa todentajan varmennusta" ja se jää odottamaan todentajan varmennusta. Todentaja voi palauttaa hakemuksen täydennettäväksi sähköön tuottajalle, jos todentaja huomaa että hakemukseen syötetyissä todennettavissa tiedoissa on virhe. Tällöin hakemus palaa sähköntuottajan etusivulle ja sen tila on "Kesken/Palautettu täydennettäväksi". Tässä tapauksessa sähköntuottajan tulee korjata hakemustaan ja jättää se uudelleen todentajalle samalla tavalla kuin aikaisemminkin.

Mikäli todentaja jättää varmennuksen, hakemuksen tilaksi tulee "Todennettu, kesken". Tässä tapauksessa sähköntuottaja pääsee katsomaan todentajan varmennuksen avaamalla hakemuslomakkeen ja siirtymällä "Hyväksymishakemuksen tietokortti 2/4"-tietokortille. Sieltä löytyy [Avaa todentajan varmennus](#) –linkki, josta avautuu todentajan varmennus. Tässä vaiheessa sähköntuottaja voi vielä päivittää lomakkeen tietoja pl. todentajalla varmennettavat tiedot. Kun kaikki on valmista, sähköntuottaja täyttää "Hyväksymishakemuksen tietokortti 4/4"-kortilla "Paikka"-kentän ja painaa "ALLEKIRJOITA"-painiketta. Tämä lukitsee hakemuslomakkeen, hakee sille diaarinumeron ja lähettää sen Energiaviraston käsiteltäväksi. Hakemuksen tila on tässä vaiheessa "Odottaa hyväksyntää".

Energiavirasto voi palauttaa hakemuksen sähköntuottajalle täydennettäväksi, jolloin hakemuksen tila on "Palautettu täydennettäväksi". Tästä toimenpiteestä lähtee sähköposti sähköntuottajalle. Kun sähköntuottaja on täydentänyt hakemustaan, hän allekirjoittaa sen uudelleen, jolloin hakemus palautuu takaisin Energiavirastolle.

Kun Energiavirasto katsoo, ettei hakemusta tarvitse enää täydentää, niin se tekee asiassa päätöksen: hyväksymishakemus joko hyväksytään tai hylätään. Sähköntuottaja saa tästä tiedon sähköpostilla; päätös näkyy myös "Sähköntuottajan lomakkeet" –ikkunan listalla hakemuksen tilassa, se on joko "Hyväksytty" tai "Hylätty".

3.12 Laitoksen hyväksymispäätöksen muutos

Sähköntuottaja voi hakea muutosta laitoksen hyväksymispäätökseen, jos hyväksymispäätöksen yhteydessä annettuihin tietoihin on tullut muutoksia. Hyväksymispäätöksen muutoshakemus aloitetaan laitoksen tietokortilta painamalla "Hyväksymishakemus/HAE MUUTOSTA" –painiketta. Prosessi etenee muuten samoin kuin laitoksen hyväksymishakemustakin tehtäessä, mutta muutoshakemusta ei tarvitse todentajan aina todentaa/varmentaa. **Varmennusta ei tarvita jos hakemuksen 2.tietokortin tiedot eivät muutu (esim. polttoaineiden määritysmenetelmätietojen muutokset eivät vaadi muutoshakemuksen varmentamista)!**

Prosessi etenee seuraavasti:

- Sähköntuottaja tekee tarvittavat muutokset tietokorteille ja lähettää muutoshakemuksen todentajalle. **Jos 2. tietokortin tiedot eivät muutu, niin valitse 2. tietokortin "Todentajan valinta"-kohdasta vaihtoehto "Hakemusta ei todenneta" (tällöin SATU ei lähetä hakemusta todentajalle)!**
- Jos hakemus varmennetaan, niin todentaja voi pyytää hakemukseen täydennystä sähköntuottajalta. Kun varmennus/todennus on valmis, hakemus palautuu sähköntuottajalle.
- Sähköntuottaja allekirjoittaa hakemuksen, jolloin se siirtyy Energiaviraston käsiteltäväksi.
- Energiavirasto pyytää mahdollisesti täydentämään hakemusta ja tekee asiassa päätöksen.

3.13 Syöttötariffin hyväksymispäätöksen siirto

Syöttötariffin hyväksymispäätös tulee siirtää toiselle sähkön tuottajalle, jos päätöksessä mainitun voimalaitoksen hallinta siirtyy toiselle sähkön tuottajalle ja sähkön tuotantoon on edelleen toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset. Siirto tapahtuu SATU:ssa siirtohakemuksen avulla. Energiavirasto käsittelee siirtohakemuksen ja tekee maksullisen siirtopäätöksen.

Hyväksymispäätöksen siirrossa on mukana kolme osapuolta:

1. Siirtäjä
2. Siirron saaja
3. Energiavirasto

Siirtohakemusta ei voi SATU:ssa aloittaa jos:

- 1) voimalaitoksen hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään on kesken;
- 2) hyväksymispäätöksen muutoshakemus on kesken;
- 3) hyväksymispäätöksen raukeamishakemus on kesken;
- 4) hyväksymispäätöksen peruutushakemus on kesken;
- 5) hyväksymispäätöksen siirtohakemus on jo aloitettu

Suosittelavaa olisi, ettei voimalaitoksella olisi keskeneräisiä/käsittelyssä olevia maksatushakemuksia kun siirtohakemus tehdään. Jos siirtohakemuksen ja maksatushakemuksen tekeminen sijoittuu samaan ajankohtaan, niin asiasta kannattaa olla yhteydessä Energiavirastoon.

Siirtohakemus koostuu kahdesta tietokortista (hakemussivusta), joista ensimmäinen on käytännössä täynnä perustietoja, jotka SATU täyttää automaattisesti (pl. siirron saajan nimi). Tietoja täyttäessä muista tallentaa mahdollisimman usein (tallenna-painike tietokortin yläosassa).

Kysymyksien edessä SATU:ssa on kysymysmerkkejä, joiden kautta avautuu kysymykseen liittyvä e-ohje/online-ohje. Ohjeet kannattaa lukea ennen kysymykseen vastaamista.

3.13.1 Hyväksymispäätöksen siirto: siirtäjä

Hyväksymishakemuksen pitää olla hyväksytty, jotta se voidaan siirtää toiselle sähkön tuottajalle. Siirtäjä aloittaa siirtohakemuksen voimalaitoksen pääsivulta painamalla Hyväksymishakemus/"HAE SIIRTOA" -painiketta, joka avaa "Hyväksymispäätöksen siirron tietokortti 1/2"-lomakkeen:

testuser

Sähköntuottajat - etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Kirjaudu ulos

Hyväksymispäätöksen siirron tietokortti 1/2 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

[Suomeksi](#)

[PALAA](#) [TALLENNA JA PALAA](#) [TALLENNA](#) [POISTA](#) [TULOSTA](#) [SEURAAVA](#)

Tila: Kesken siirtäjällä

Sähkön tuottajan (siirtäjä) tiedot

Sähköntuottajan nimi Jokikylän sähkö
Y-tunnus 123456-7

Virallinen osoite

Osoite Sähkötie 12
Postinumero 43210
Postitoimipaikka Jokikylä

Sähkön tuottajan yhteysten henkilön tiedot

Etunimi Matti
Sukunimi Meikäläinen
Työnimike Tuotantojohtaja
Puhelinnumero (1) 09-123456

Siirtäjä valitsee pudotusvalikosta sen sähkön tuottajan (= siirron saaja), jolle hyväksymispäätös halutaan siirtää:

Sähkön tuottajan (siirron saaja) tiedot

Sähkön tuottaja

Huomaa, että siirron saaja tulee olla luotu SATU:un, jotta kyseinen sähkön tuottaja näkyy pudotusvalikossa. Siirron saajan tulee siis huolehtia, että he lähettävät sähkön tuottajan perustietolomakkeen Energiavirastoon hyvissä ajoin. Perustietolomakkeen pohjalta Energiavirasto luo sähkön tuottajan SATU:un, jonka jälkeen kyseinen sähkön tuottaja on myös valittavissa em. pudotusvalikosta.

Painetaan "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin avautuu "Hyväksymispäätöksen siirron tietokortti 2/2":

testuser

Sähköntuottajat - etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Kirjaudu ulos

emv

Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

Suomeksi

Hyväksymispäätöksen siirron tietokortti 2/2 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA

TALLENNA JA PALAA

TALLENNA

POISTA

TULOSTA

EDELLINEN

Tila: Kesken siirtäjällä

!

Ajankohta, jolloin voimalaitoksen hallinta siirtyy/on siirtynyt: Pakollinen tieto

!

Asiakirjan päiväys, jolla voimalaitoksen hallinta siirretään/on siirretty: Pakollinen tieto

!

Siirron syy: Pakollinen tieto

!

Siirtoon liittyvät asiakirjat: Tyypin 'Siirtoon liittyvät asiakirjat' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

!

Sisältääkö siirtäjän lomakkeelle täyttämät tiedot (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja: Pakollinen tieto

Voimalaitoksen hallinnan siirtyminen

Ajankohta, jolloin voimalaitoksen hallinta siirtyy/on siirtynyt

Asiakirjan päiväys, jolla voimalaitoksen hallinta siirretään/on siirretty

Siirron syy

Siirtoon liittyvät asiakirjat

1

Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
Liitetiedoston tyyppi	Siirtoon liittyvät asiakirjat (pdf)		
Kuvaus liitetiedostosta:			
Liitetiedoston sijainti:	Browse...		
LISÄÄ LIITETIEDOSTO			

Hyväksymispäätöksen mukainen generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

123

Hyväksymispäätöksen mukainen arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a)

2345

Julkisuus

Sisältääkö siirtäjän lomakkeelle täyttämät tiedot (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja

Kyllä

Ei

Lisätietoja

Lisätiedot

Diaarinumero

Siirtäjä hyväksyy kaikkien sähköisessä järjestelmässä olevien voimalaitoskohtaisten tietojen siirtämisen siirron saajalle

Allekirjoitus

Paikka :

ALLEKIRJOITA

Siirtäjältä kysyttävät tiedot:

- Ajankohta, jolloin voimalaitoksen hallinta siirtyy/on siirtynyt
- Asiakirjan päiväys, jolla voimalaitoksen hallinta siirretään/on siirretty
- Siirron syy

- Siirtoon liittyvät asiakirjat
 - o Liitä vähintään yksi dokumentti PDF-tiedostomuodossa.
 - o Asiakirjalla tarkoitetaan esim. kauppakirjaa, luovutussopimusta tai muuta vastaavaa asiakirjaa, johon siirto perustuu.
- Sisältääkö siirtäjän lomakkeelle täyttämät tiedot (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja
- Lisätiedot (ei pakollinen)

Kun siirtäjä on täyttänyt lomakkeen, hän allekirjoittaa sen ja hakemus siirtyy siirron saajan käsiteltäväksi. SATU lähettää asiasta myös automaattisähköpostin siirron saajan yhteyshenkilö(i)lle.

3.13.2 Hyväksymispäätöksen siirto: siirron saaja

Siirron saajan tulee nyt täyttää hakemus loppuun ja allekirjoittaa se. Siirron saaja näkee hyväksymispäätöksen siirtohakemuksen omassa ”Sähköntuottajat – etusivu” – ikkunassaan, kuva:

testuser

Sähköntuottajat - etusivu

Sähköntuottaja:

Laitos:

Diaarinro:

Päätöksen pvm: -

Tukimuoto:

Lomaketyyppi:

Tila:

HAE

TYHJENNÄ HAKUEHDOT

Sähköntuottaja	Laitos	Diaarinro	Päätöksen pvm	Lomaketyyppi	Tila	Tukimuoto
Jokikylän sähkö	Kuntakeskuksen tuulivoimala	ei diaaria		Ennakkoilmoitus - Siirtoilmoitus	Kesken vastaanottajalla	
Jokikylän sähkö	Mustavuoren tuulivoimala	ei diaaria		Hyväksymishakemus - Siirtohakemus	Kesken vastaanottajalla	Uusiutuva syöttötariffi
Kuusniemen energia						

Painamalla laitoksen [ei diaaria](#) -linkkiä siirron saaja pääsee siirtohakemukseen, kuva:

[Suomeksi](#)

testuser

Sähköntuottajat
- etusivu
Sähköntuottajat
Laitokset
Kirjaudu ulos

Häväksymispäätöksen siirron tietokortti 1/2 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA
TALLENNNA JA PALAA
TALLENNNA
POISTA
TULOSTA
SEURAAVA

Tila: Kesken vastaanottajalla

Sähkön tuottajan (siirtäjä) tiedot

Sähköntuottajan nimi Jokikylän sähkö
Y-tunnus 123456-7

Virallinen osoite

Osoite Sähkötie 12
Postinumero 43210
Postitoimipaikka Jokikylä

Sähkön tuottajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi Matti
Sukunimi Meikäläinen
Työnimike Tuotantojohtaja
Puhelinnumero (1) 09-123456

Sähkön tuottajan (siirron saaja) tiedot

Sähkön tuottaja Kuusniemen energia

Sähköntuottajan nimi Kuusniemen energia
Y-tunnus 23456-5

Virallinen osoite

Osoite Rantatie 572
Postinumero 48320
Postitoimipaikka Kuusniemi

Ensimmäisellä tietokortilla ei ole siirron saajalle osoitettuja kysymyksiä (saaja ei voi muokata tietoja), mutta tiedot voi tarkistaa.

Siirron saaja täyttää tietokortin 2 tiedot omalta osaltaan:

- Pysyykö generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA) ja arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a) muuttumattomana siirron yhteydessä?
 - o Kysymyksen vieressä näytetään hyväksymispäätöksessä ilmoitetut arvot
- Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset
 - o Toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä kysytään hyväksymispäätöksen siirron yhteydessä siirron saajalta. Tietoja kysytään, koska Energiaviraston tulee varmistaa, että kyseiset edellytykset sähkön tuotantoon säilyvät myös siirron jälkeen.
 - o Tiedot lisätään liitteinä (joko excel tai pdf)

- o Tarkempaa lisätietoa löytyy seurantaohjeen kappaleesta "Sähköntuottajan toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset". Seurantaohje löytyy Energiaviraston kotisivuilta (www.energiavirasto.fi).
- o Pyydämme, että lisättävät pdf-liitteet eivät olisi skannattuja (tiedostojen koot saattavat kasvaa hyvin suuriksi skannauksessa esim. 10 Mt, joka hidastaa liitteen käsittelyä järjestelmässä). Skannauksen sijaan pyydämme tallentamaan tiedoston suoraan pdf-muodossa.
- o Pyydämme lisäksi, että excel-tiedostossa ei ole viittauksia muihin tiedostoihin. Viittaukset saattavat aiheuttaa ongelmia tiedoston avaamisessa ja tietojen näkymisessä.
- Sisältääkö siirron saajan lomakkeelle täyttämät tiedot (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja
- Lisätiedot (ei pakollinen)
- Toimenpide (hyväksyy siirron/hylkää siirron)

Saajan tulee merkata hakemuksen loppuun hyväksyykö vastaanottaja siirtohakemuksen vai ei. Tämän jälkeen siirron saaja vielä allekirjoittaa siirtohakemuksen omalta osaltaan. Hyväksymispäätöksen siirron tietokortti 2/2, kuva:



Energiamarkkinavirasto

Energimarknadsverket

Suomeksi

testuser

Sähköntuottajat

- etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Kirjaudu ulos

PALAA

TALLENNNA JA PALAA

TALLENNNA

POISTA

TULOSTA

EDELLINEN

Hyväksymispäätöksen siirron tietokortti 2/2 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

Tila: Kesken vastaanottajalla

1

Pysyykö generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA) ja arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a) muuttumattomana siirron yhteydessä: Pakollinen tieto

2

Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset: Tyypin 'Hyväksymishakemukseen liittyvät kannattavuuslaskelmat' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

3

Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset: Tyypin 'Hyväksymishakemukseen liittyvät muut toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset' mukaisia liitetiedostoja on tallennettu liian vähän: 0 kpl. Liitetiedostoja tulee olla tallennettuna enemmän kuin 0 kpl.

4

Sisältyykö siirron saajan lomakkeelle täyttämät tiedot (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja: Pakollinen tieto

5

Toimenpide: Pakollinen tieto

Voimalaitoksen hallinnan siirtyminen

Ajankohta, jolloin voimalaitoksen hallinta siirtyy/on siirtynyt

4

4

2011

Asiakirjan päiväys, jolla voimalaitoksen hallinta siirretään/on siirretty

28

2

2011

Siirron syy

Laitos on myyty.

Siirtoon liittyvät asiakirjat

1

Liitetiedoston nimi

Kuvaus

Liitetiedoston tyyppi

Toiminnot

SATU Laitoksen siirto.pdf

Siirtoon liittyvät asiakirjat

POISTA

Hyväksymispäätöksen mukainen generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

123

Hyväksymispäätöksen mukainen arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a)

2345

Pysyykö generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA) ja arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a) muuttumattomana siirron yhteydessä

- Valitse -

Toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset

1

Liitetiedoston nimi

Kuvaus

Liitetiedoston tyyppi

Toiminnot

Liitetiedoston tyyppi

- Valitse -

Kuvaus liitetiedostosta:

Liitetiedoston sijainti:

Browse...

LISÄÄ LIITETIEDOSTO

Julkisuus

Sisältyäkö siirtäjän lomakkeelle täyttämät tiedot (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja

Kyllä

Ei

Sisältyäkö siirron saajan lomakkeelle täyttämät tiedot (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja

Kyllä

Ei

Lisätietoja

Lisätiedot

Lisätiedot

Diaarinumero

Toimenpide

- Valitse -

Siirtäjä hyväksyy kaikkien sähköisessä järjestelmässä olevien voimalaitoskohtaisten tietojen siirtämisen siirron saajalle

Allekirjoitus

Allekirjoittanut testuser, Jokikylä 28.2.2011 12:37:44

Jos siirron saaja hyväksyy siirtohakemuksen, niin hakemus siirtyy allekirjoituksen jälkeen Energiaviraston käsittelyyn.

Jos siirron saaja hylkää siirtohakemuksen, niin hakemus siirtyy takaisin siirtäjälle (SATU lähettää siirtäjän yhteyshenkilö(i)lle asiasta automaattisähköpostin). Siirtäjä voi tämän jälkeen joko perua/poistaa hakemuksen tai täydentää tarvittaessa hakemuksen tietoja ja allekirjoittaa sen uudelleen. Hakemus siirtyy tällöin uudestaan siirron saajalle.

3.13.3 Hyväksymispäätöksen siirto: Energiavirasto

Jos tietoja tulee täydentää, niin hakemuksen käsittelijä voi palauttaa hakemuksen siirtäjälle täydennettäväksi. Asia etenee tämän jälkeen vastaavasti kuin edellä mainituissa kappaleissa paitsi hakemuksen poistaminen ei ole enää mahdollista.

Kun käsittelijä katsoo, että siirtohakemus on kunnossa, niin hän tekee siirtopäätöksen. Kun siirtopäätös on hyväksytty, niin kaikki voimalaitosta koskevat asiat SATU:ssa (ilmoitukset/hakemukset) siirtyvät siirron saajan näkyviin. Tämän jälkeen vain siirron saaja voi aloittaa SATU:n kautta voimalaitosta koskevia ilmoituksia/hakemuksia.

Siirtäjälle jää järjestelmään näkyviin kopiot siirretyistä asioista (tilassa "Siirretty"). Siirtäjä ei tule näkemään siirron saajan aloittamia asioita.

Jos siirtopäivä (tarkoitetaan hyväksytyssä siirtopäätöksessä/-hakemuksessa mainittua hallinnan varsinaista siirtopäivää) sijoittuu keskelle tariffijaksoa, niin sekä siirtäjä että saaja voivat tehdä SATU:n kautta tariffijaksoa koskevan maksatushakemuksen (siirtäjä aikajaksolta ennen siirtoa ja saaja aikajaksolta siirron jälkeen).

Suositeltavaa olisi, ettei voimalaitoksella olisi keskeneräisiä/käsittelyssä olevia maksatushakemuksia siirtohakemuksen aikana.

3.14 Laitoksen hyväksymispäätöksen raukeaminen

Sähköntuottaja voi hakea laitoksen hyväksymispäätöksen raukeamista esimerkiksi konkurssitapauksessa. Tämä tapahtuu menemällä laitoksen tietokortille ja painamalla Hyväksymishakemus/"HAE RAUKEAMISTA" –painiketta. Tämä aukaisee "Hyväksymispäätöksen raukeamisen tietokortti" –lomakkeen. Sähköntuottaja antaa tarpeelliset tiedot:

- Raukeamisen ajankohta
- Raukeamissy
- Sisältääkö lomake luottamuksellisia tietoja
- Lisätiedot

ja lopuksi allekirjoittaa lomakkeen. Tämän jälkeen asia siirtyy Energiaviraston käsittelyyn.

3.15 Syöttötariffin maksatushakemuksen tekeminen

Sähkön tuottaja tekee syöttötariffin maksatushakemuksen jokaisen laitoksen osalta erikseen. Maksatushakemus koskee kolmen kuukauden mittaista tariffijaksoa (jaksot ovat: tammikuu-maaliskuu, huhtikuu-kesäkuu, heinäkuu-syyskuu ja lokakuu-joulukuu) ja hakemus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tariffijakson päättymisestä. Metsähakevoimalan tapauksessa maksatushakemus voi koskea samanaikaisesti enintään neljää perättäistä tariffijaksoa. Tällöin sähkön tuottaja voi valita, toimittaako hän maksatushakemuksen yhdeltä, kahdelta, kolmelta vai neljältä peräkkäiseltä tariffijaksolta. Metsähakevoimalaitoksen osalta maksatushakemus tulee toimittaa kahden kuukauden kuluessa viimeisen haettavan tariffijakson päättymisestä. Maksatushakemuksen osalta maksatushakemuksen aloittaminen ja jättäminen (= allekirjoittaminen) voi tapahtua kokonaisen tai vajaan tariffijakson osalta, esim. siirtotilanteessa siirtäjä hakee tukea tariffijakson alkuosalta ja siirron saaja hakee tukea siirron jälkeiseltä osalta tariffijaksoa.

Välttämättömät edellytykset maksatushakemuksen jättämiselle ovat, että laitos (tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- tai metsähakevoimala) on Energiaviraston päätöksellä hyväksytty syöttötariffijärjestelmään ja että hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi ennen kyseisen tariffijakson alkua, jolle tukea ollaan hakemassa. Maksatushakemuksen tekeminen ja käsitteleminen etenee seuraavasti:

1. Sähkön tuottaja täyttää syöttötariffin maksatushakemuslomakkeen. Tärkeä osa tätä on tuotantoselvityksen laatiminen (2.tietokortti). Hakemuksen lopussa sähkön tuottaja valitsee todentajan, jolle hakemus jätetään varmennettavaksi.
2. Maksatushakemus tulee todentajan varmennettavaksi (todentaja varmentaa tuotantoselvityksen). Todentaja voi palauttaa maksatushakemuksen täydennettäväksi sähkön tuottajalle.
3. Kun todentaja on antanut varmennuksen tuotantoselvityksen tiedoille, sähkön tuottaja voi allekirjoittaa hakemuksen, jolloin se saa diaarinumeron ja siirtyy Energiaviraston käsiteltäväksi.
4. Kun Energiavirasto on ottanut maksatushakemuksen käsittelyyn, se ei palauta sitä enää sähkön tuottajalla esim. lisätietojen pyytämistä varten vaan Energiavirasto tekee asiassa päätöksen sille esitettyjen tietojen pohjalta. Päätös on joko "hyväksytty" tai "hylätty". Mikäli maksatushakemus hyväksytään, niin Energiavirasto siirtää maksettavan summan maksatusjonoon ja tieto tästä näkyy myös Tuotantotuen maksatus -ikkunassa.

3.15.1 Sähkön tuottaja täyttää syöttötariffin maksatushakemuksen ja lähettää sen todentajalle

Prosessi syöttötariffin maksatushakemuksen tekemiseksi aloitetaan painamalla laitoksen tietokortilla Syöttötariffi/"ALOITA MAKSATUSHAKEMUS" –painiketta. Tämän seurauksena siirrytään tietokortille, jonka otsikko on "Syöttötariffin maksatushakemuksen tietokortti 1/3"., ks. kuva (huomaa lomakkeen tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi):



Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Sähkötuottajat - etusivu

Sähkötuottajat

Laitokset

Tuen maksatus

Info: tukiperusteet

Kirjaudu ulos

Syöttötariffin maksatushakemuksen tietokortti 1/3 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA

TALLENNA JA PALAA

TALLENNA

POISTA

TULOSTA

SEURAAVA

Tallenna lomake jatkaaksesi

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

Sähkön tuottajan tiedot

Sähkötuottajan nimi

Jokikylän sähkö

Y-tunnus

123456-7

Virallinen osoite

Osoite

Sähkötie 12

Postinumero

43210

Postitoimipaikka

Jokikylä

Sähkön tuottajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi

Matti

Sukunimi

Meikäläinen

Työnimike

Tuotantojohtaja

Puhelinnumero (1)

09-123456

Tuen maksaminen

IBAN wert5678

BIC

2345kl89

Voimalaitoksen tiedot

Voimalaitoksen nimi

Mustavuoren tuulivoimala

Kunta

Jokikylä

Verkonhaltijan nimi

Jokikylän sähkö

Voimalaitostyyppi

☒ Tuulivoimalaitos
☐ Biokaasuvoimalaitos
☐ Puupolttoainevoimalaitos

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)

N/lat

1234

E/lon

1234

Sijaintiosoite

Osoite

Mustavuorentie 345

Postinumero

43210

Postitoimipaikka

Jokikylä

Voimalaitoksen yhteyshenkilön tiedot

Etunimi

Matti

Sukunimi

Meikäläinen

Työnimike

Tuotantojohtaja

Puhelinnumero (1)

09-123456

Tariffijakso

Tariffijakso

1.7.2011 - 30.9.2011

Vuosi

2011

Lintulahdenkuja 4, FIN-00530 HELSINKI, puh. 010 60 5000, fax. 09-622 1911, virasto@energiamarkkinavirasto.fi

Anna vaaditut tiedot ja paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään tietokortille "Syöttötariffin maksatushakemuksen tietokortti 2/3", kuva:



Energiamarkkinavirasto
Energiamarkkinavirasto

[Suomeksi](#)

testuser

Sähkötuottajat - etusivu

Sähkötuottajat

Laitokset

Tuen maksatus

Info: tukiperusteet

Kirjaudu ulos

PALAA

TALLENNA JA PALAA

TALLENNA

POISTA

TULOSTA

EDELLINEN

SEURAAVA

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

 Sähkön tuotantomäärä vähennettynä voimalaitoksen omakäyttölaitteiden kuluttamalla sähköenergialla [MWh]: Pakollinen tieto

Tuotantotoselvitys

Tiedot koskien tariffijaksoa

1.7.2011 - 30.9.2011

Sähkön tuotantomäärä vähennettynä voimalaitoksen omakäyttölaitteiden kuluttamalla sähköenergialla [MWh]

Muistiotiedot

Arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a)

1000

Tukeen oikeutettu sähkön tuotannon kokonaismäärä, jolle tukea enintään maksetaan hyväksymispäätöksen voimassaolon aikana [MWh]

12000

Onko voimalaitos saanut sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 §:n mukaista tukea

Ei

Lintulahdenkuja 4, FIN-00530 HELSINKI, puh. 010 60 5000, fax. 09-622 1911, virasto@energiamarkkinavirasto.fi

Anna vaaditut tiedot ja paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään tietokortille "Syöttötariffin maksatushakemuksen tietokortti 3/3", kuva:



Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Sähköntuottajat
- etusivu

Sähköntuottajat

Laitokset

Tuen maksatus

Info:
tukiperusteet

Kirjautu ulos

Syöttötariffin maksatushakemuksen tietokortti 3/3 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA
TALLENNNA JA PALAA
TALLENNNA
POISTA
TULOSTA
EDELINEN

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi


Todentaja: Pakollinen tieto

Todentaja

Todentaja - Valitse -

Liitteet

1

Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
Liitetiedoston tyyppi	Maksatushakemuksen liite (pdf)		
Kuvaus liitetiedostosta:			
Liitetiedoston sijainti:	Browse...		
LISÄÄ LIITETIEDOSTO			

Lisätietoja

Lisätiedot

Diaarinumero

Lintulahdenkuja 4, FIN-00530 HELSINKI, puh. 010 60 5000, fax. 09-622 1911, virasto@energiamarkkinavirasto.fi

Vastaa tietokortin kysymyksiin ja paina "JÄTÄ TODENTAJAN VARMENNETTAVAKSI".

3.15.2 Hakemuksen jatkokäsittely

Kun sähköntuottaja on täyttänyt hakemuksen ja painanut "JÄTÄ TODENTAJAN VARMENNETTAVAKSI", hakemuksen tilaksi tulee "Odottaa todentajan varmennusta" ja se jää odottamaan todentajan varmennusta.

Todentajalle lähettämisen jälkeen sähköntuottajan on helpointa seurata maksatushakemuksen käsittelyn etenemistä "Tuotantotuen maksatus" -ikkunasta. Todentaja voi esim. palauttaa hakemuksen täydennettäväksi sähkön tuottajalle, jos todentaja huomaa että hakemukseen syötetyissä todennettavissa tiedoissa on virhe. Tällöin hakemus palaa sähköntuottajalle ja se näkyy "Tuotantotuen maksatus" -ikkunassa tilassa "Kesken/Palautettu täydennettäväksi". Tässä tapauksessa

Mikäli voimalaitoksen omistus siirtyy yhtiöltä toiselle kesken tariffijaksoa, molemmat yhtiöt (siirtäjä ja siirron saaja) voivat hakea tariffitukea siltä tariffijakson osalta, jonka ajan laitoksen hallinta on ollut ko. yhtiöllä. Sekä siirtäjä että siirron saaja jättää oman maksatushakemuksen.

Maksatushakemusten teko etenee sekä siirtäjän että siirron saajan osalta samalla tavalla kuin on edellä kuvattu.

4 Kompensaatiotuen toiminnanharjoittaja

4.1 Valikot

Kompensaatiotuen hakijalle (jatkossa "toiminnanharjoittaja") on käytössään seuraavat valikkovalinnat (näkyvät ikkunan vasemmassa reunassa):

- Etusivu
- Kompensaatiotuen maksatus
 - o Kompensaatiotuen tukiperusteet
 - o Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
 - o Kompensaatiotuen laitokset
- Käyttöohjeet
- Kirjaudu ulos

4.2 Valikkovalinta: Etusivu

Kirjautumisen ja tunnistautumisen jälkeen toiminnanharjoittajalle avautuu automaattisesti "Etusivu", ks. kuva alla.


[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu

Kompensaatiotuen maksatus

Kompensaatiotuen tukiperusteet

Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat

Kompensaatiotuen laitokset

Käyttöohjeet

Kirjaudu ulos

Tervetuloa tuotantotuen sähköiseen asiointijärjestelmään. Kirjautuit viimeksi 01.05.2018 08:34:00.

Keskeneräiset asiasi järjestelmässä (0 kpl)

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Etusivulta toiminnanharjoittaja näkee järjestelmässä olevat keskeneräiset toiminnanharjoittajan tukihakemukset. Keskeneräisellä tarkoitetaan tukihakemusta, josta ei ole vielä tehty tukipäätöstä.. Näihin hakemuksiin voi siirtyä suoraan painamalla asian diaarinumerokohtaa. Lisäksi etusivulla näytetään, milloin viimeksi käyttäjä on kirjautunut järjestelmään.

4.3 Valikkovalinta: Kompensaatiotuen maksatus

"Kompensaatiotuen maksatus" -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:


[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu

Kompensaatiotuen maksatus

Kompensaatiotuen tukiperusteet

Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat

Kompensaatiotuen laitokset

Käyttöohjeet

Kirjaudu ulos

Toiminnanharjoittaja		Saapumispvm					
Laitos		Maksupäivä					
Diaarinro		Tila	- Valitse -		Tarkasteluvuosi		
Päätöspvm							

Hae

Tyhjennä hakuehdot

Toiminnanharjoittaja	Laitos	Diaarinro	Saapumispvm	Tila	Yuosi	Päätöspvm	Tukisumma (€)	Maksupäivä
Lappeenrannan Energia First Oy	LprEFirst Laitos 2	ei diaaria	19.6.2017	Odottaa hyväksyntää	2016	19.6.2017		
Lappeenrannan Energia First Oy	LprEFirst Laitos1	ei diaaria		Kesken/Palautettu täydennettäväksi	2016			

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Sivun kautta toiminnanharjoittaja näkee kaikki aloittamansa tai jättämänsä hakemukset ja niiden käsittelyn tilanteen. Sivun yläosassa näytetään hakuehdot, joilla voidaan hakea tiettyä hakemusta/hakemuksia ja sivun alaosassa on hakutuloslista. Sivulle tullessa listalla näytetään kaikki ko. toiminnanharjoittajan hakemukset (koska tässä vaiheessa hakuehdot ovat tyhjiä). Mikäli toiminnanharjoittajalla ei ole yhtään hakemusta, lista on tyhjä eikä myöskään otsikkoja näytetä. Toiminnanharjoittaja näkee vain hänen omat hakemukset.

Ikkunan toiminta:

- Oletusarvoisesti listalle tuodaan kaikki toiminnanharjoittajan tukihakemukset. Listalle tuotavia rivejä voidaan rajata hakuehdoilla:
 - o Toiminnanharjoittaja: haku kohdistuu toiminnanharjoittajan nimeen tai nimen osaan (toiminnanharjoittaja pääsee hakemaan vain häntä itseään koskevia tietoja)
 - o Laitos: haku kohdistuu laitoksen nimeen tai nimen osaan
 - o Diaarinumero: haku kohdistuu asian diaarinumeroon
 - o Päätöspvm: haussa annetaan päivämääräväli, jonka sisällä Energiavirasto on tehnyt asiasta päätöksen
 - o Saapumispvm: haetaan hakemuksia, jotka Energiavirasto on vastaanottanut annetulla päivämäärävälillä
 - o Maksupäivä: haetaan hyväksyttyjä hakemuksia, joiden tukisumma on maksettu annetulla päivämäärävälillä
 - o Tila: haku kohdistuu hakemuksiin, joilla on tässä valittu tila
 - o Tarkasteluvuosi: haetaan annettuun tarkasteluvuoteen liittyviä hakemuksia
 - o Hakuehtoja voidaan antaa yksi tai useampia (liitetään JA-operaattorilla)
 - o Haku käynnistetään painamalla "HAE"-painiketta
 - o "TYHJENNÄ HAKUEHDOT" –painike tyhjentää kaikki hakukentät
- Taulukossa esitettävät tiedot ilmenevät taulukon otsikoista.
- Jokainen taulukossa esiintyvä alleviivattu sana on samalla myös linkki; ts. klikkaamalla tätä sanaa päädytään asianomaiselle tietokortille (toiminnanharjoittajan tietokortti, laitoksen tietokortti tai hakemuksen tietokortti).

4.3.1 Valikkovalinta: Kompensaatiotuen tukiperusteet

"Kompensaatiotuen tukiperusteet" -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:


energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu
Kompensaatiotuen maksatus
Kompensaatiotuen tukiperusteet
Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
Kompensaatiotuen laitokset
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Kompensaatiotuen maksuperusteet

Muokkaa kompensaatiotuen tukiperusteita

Vuosi	Tuki-intensiteetti	Terminiinhinta
2016	0,40	7,72
2017	0,40	5,36

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Sivun kautta toiminnanharjoittaja näkee kompensaatiotuen tukiperusteet eri tarkasteluvuosina. Energiavirasto syöttää taulukkoon vuosittain tuki-intensiteetin ja päästöoikeuksien termiinihinnan (€), joita käytetään tukilaskennassa (samat kaikille toiminnanharjoittajille).

4.3.2 Valikkovalinta: Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat

"Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat" -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:


energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu
Kompensaatiotuen maksatus
Kompensaatiotuen tukiperusteet
Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
Kompensaatiotuen laitokset
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Tekstihaku [Hae](#)

Nimi	Y-tunnus
Lappeenrannan Energia First Oy	1796558-9

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Sivun kautta voidaan hakea toiminnanharjoittajia (tarkoitettu lähinnä Energiaviraston omalle henkilökunnalle; toiminnanharjoittaja näkee vain itsensä).

Toiminnanharjoittajan nimeä painamalla pääsee toiminnanharjoittajan perustietosivulle.

4.3.3 Valikkovalinta: Kompensaatiotuen laitokset

”Kompensaatiotuen laitokset” -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:



energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu
Kompensaatiotuen maksatus
Kompensaatiotuen tukiperusteet
Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
Kompensaatiotuen laitokset
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Tekstihaku [Hae](#)

Toiminnanharjoittaja	Laitoksen nimi	Toimipaikka
Lappeenrannan Energia First Oy	LprEFirst Laitos1	Lappeenranta
Lappeenrannan Energia First Oy	LprEFirst Laitos 2	Lappeenranta

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Sivun kautta haetaan toiminnanharjoittajan laitoksia. Kentässä ”Tekstihaku” annettava merkkijono (hakuehto) kohdistuu sekä toiminnanharjoittajan ja laitoksen nimeen (OR-ehdo).

Laitoksen nimeä painamalla pääsee laitoksen pääsivulle.

4.4 Valikkovalinta: Käyttöohjeet

”Käyttöohjeet” -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:



energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu

Kompensaatiotuen maksatus

Kompensaatiotuen tukiperusteet

Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat

Kompensaatiotuen laitokset

Käyttöohjeet

Kirjaudu ulos

Käyttöohjeet

- [Käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle](#)
- [Anvisning för elproducenter och kontrollörer](#)

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Sivun kautta päästään lukemaan järjestelmän käyttöohjeita.

4.5 Valikkovalinta: Kirjaudu ulos

”Kirjaudu ulos” -valikkovalinnan klikkaaminen kirjaa käyttäjän ulos järjestelmästä.

4.6 Sivut / Tietokortit

4.6.1 Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajan perustietosivu

Toiminnanharjoittajan perustietosivun tietokortti näyttää tältä:


[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu
Kompensaatiotuen maksatus
Kompensaatiotuen tukiperusteet
Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
Kompensaatiotuen laitokset
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajan perustietosivu

[Palaa](#)
[Tallenna ja palaa](#)
[Tallenna](#)
[Poista](#)
[Tulosta](#)

Toiminnanharjoittajan tiedot

Toiminnanharjoittajan nimi Lappeenrannan Energia First Oy
Y-tunnus 1796558-9

Virallinen osoite

Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa

Toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi
Sukunimi
Työnimike
Puhelinnumero (1)
Puhelinnumero (2)
Sähköpostiosoite

Tuen maksaminen

IBAN

IBAN	Tila
FI350001520000081	Vanhentunut
123456778890	Varmistettu

BIC

OKOYFIHH

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Tälle tietokortille päästään useasta paikasta, mm. Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat -menuvalinnan kautta. Tietokortti luodaan Energiaviraston toimesta toiminnanharjoittajan pyynnön perusteella. Energiavirasto täyttää tietokortille tiedot toiminnanharjoittajan antamien tietojen perusteella. Toiminnanharjoittaja voi myöhemmin käydä muokkaamassa yhteystietoja sivulta suoraan.

Toiminnanharjoittajan ilmoittamaan yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen (tai -osoitteisiin) SATU lähettää tukihakemuksen käsittelyyn liittyviä automaattisähköposteja. Energiavirasto saattaa lähettää myös muita tiedotteita tähän osoitteeseen.

4.6.2 Kompensaatiotuen laitoksen pääsivu

Kompensaatiotuen laitoksen tietokortti näyttää tältä:


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
 Kompensaatiotuen maksatus
 Kompensaatiotuen tukiperusteet
 Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
 Kompensaatiotuen laitokset
 Käyttöohjeet
 Kirjaudu ulos

Kompensaatiotuen laitoksen pääsivu - Lappeenrannan Energia First Oy - LprEFirst Laitos1

Palaa
 Tallenna ja palaa
 Tallenna
 Poista
 Tulosta

Tukihakemus: **Aloita tukihakemus**

Viimeisen tukihakemuksen tila

Tukihakemus: [Kesken/Palautettu täydennettäväksi](#)

Toiminnanharjoittaja: [Lappeenrannan Energia First Oy](#)

Laitoksen tiedot

[?](#) Laitoksen nimi LprEFirst Laitos1

Sijaintiosoite

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Tälle tietokortille päästään useasta paikasta, mm. Kompensaatiotuen laitokset - menuvalinnan kautta. Tietokortti luodaan Energiaviraston toimesta toiminnanharjoittajan pyynnön perusteella (katso 4.7).

Laitoksen tietojen (nimi ja sijaintiosoite) lisäksi tietokortilla näytetään mahdollinen viimeisin tähän laitokseen kohdistuva tukihakemus ja sen tila.

Laitoksen tukihakemuksen täyttäminen aloitetaan tältä sivulta painikkeesta "Aloita tukihakemus".

4.7 Kompensaatiotuen hakeminen

Kompensaatiotuen hakemiseksi hakijan täytyy ensiksi lähettää Energiavirastoon toiminnanharjoittajan ja laitoksen perustietoja sisältävä lomake, lisäksi valtuuttaa SATUn käyttäjät (lisätietoja Energiaviraston kotisivuilta www.energiavirasto.fi). Energiavirasto luo lomakkeiden pohjalta toiminnanharjoittajalle perustietosivun ja laitokselle pääsivun.

Kompensaatiotuen laitoskohtaisen tukihakemuksen tekeminen ja käsitteleminen etenevät seuraavasti:

1. Toiminnanharjoittaja (toiminnanharjoittajan valtuuttama SATUn käyttäjä) täyttää tukihakemuksen (Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortit 1-4). Hakemuksen lopussa (tietokortilla 4) toiminnanharjoittaja valitsee todentajan, jolle hakemus jätetään todennettavaksi. Tietokortin 4 lopussa on painike "Jätä todentajan todennettavaksi", tätä painamalla hakemus siirtyy todentajan todennettavaksi ja SATU lähettää asiasta automaattisähköpostin todentajan yhteyshenkilöille.
2. Hakemus tulee todentajan todennettavaksi. Todentaja voi tarvittaessa palauttaa tukihakemuksen täydennettäväksi toiminnanharjoittajalle (tämäkin SATU lähettää automaattisähköpostin toiminnanharjoittajan yhteyshenkilöille).
3. Kun todentaja on antanut/allekirjoittanut todennuksen, hakemus palautuu toiminnanharjoittajalle (SATU lähettää asiasta myös automaattisähköpostin toiminnanharjoittajan yhteyshenkilöille), joka allekirjoittaa hakemuksen tietokortilta 4 ja se siirtyy Energiaviraston käsiteltäväksi. Tämän vaiheen jälkeen toiminnanharjoittaja ei voi enää poistaa luomaansa hakemusta.
4. Kun Energiavirasto on ottanut tukihakemuksen käsittelyyn, se voi vielä palauttaa hakemuksen täydennettäväksi ja/tai pyytää selvitystä toiminnanharjoittajalta tai todentajalta.
5. Mahdollisten täydennys- ja selvityspyyntöjen jälkeen Energiavirasto tekee asiasta päätöksen. SATUssa päätetyn hakemuksen tilana on joko "hyväksytty" tai "hylätty". Mikäli tukihakemus hyväksytään, niin Energiavirasto aloittaa tuen maksamiseen liittyvän prosessin.

4.7.1 Toiminnanharjoittaja täyttää Kompensaatiotuen tukihakemuksen ja lähettää sen todentajalle

Prosessi kompensatiotuen tukihakemuksen tekemiseksi aloitetaan painamalla laitoksen tietokortilla "ALOITA TUKIHAKEMUS" –painiketta. Tämän seurauksena siirrytään tietokortille, jonka otsikko on "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 1/4"., ks. alla (huomaa lomakkeen tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi):

Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 1/4 - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

[Palaa](#)
[Tallenna ja palaa](#)
[Tallenna](#)
[Poista](#)
[Tulosta](#)
[Edellinen](#)
[Seuraava](#)

Tallenna lomake jatkaaksesi

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

Toiminnanharjoittajan tiedot

Toiminnanharjoittajan nimi
Y-tunnus

Porin Teräs Oyj
2796558-0

Virallinen osoite

Osoite Terästie 15
Postinumero 35500
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi

Toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi Pekka
Sukunimi Koskela
Työnimike Tukikoordinaattori
Puhelinnumero 040123456
(1)
Puhelinnumero
(2)

 Sähköpostiosoite jari.laakkonen@innofactor.com

Tilinumero

 IBAN FI35 1234 5678 90

Laitoksen tiedot

 Laitoksen nimi Jaloterästehdas

Laitoksen sijaintiosoite

Osoite Masuuniväylä 123
Postinumero 35500
Postitoimipaikka Pori

Tarkasteluvuosi

Tarkasteluvuosi 2016

Tukihakemuksen diaarinumero

Diaarinumero Ei vielä diaaria

Paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään tietokortille "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 2/4", kuva alla:


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
Kompensaatiotuen maksatus
Kompensaatiotuen tukiperusteet
Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
Kompensaatiotuen laitokset
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 2/4 - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

Palaa
Tallenna ja palaa
Tallenna
Poista
Tulosta
Edellinen
Seuraava

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

- ⚠ Sisältyykö laitoksella kulutetun sähkön hintaan hiilidioksidista johtuva kustannus?: Pakollinen tieto
- ⚠ Onko tukea hakeva laitos toiminnassa?: Pakollinen tieto
- ⚠ Onko laitos saanut investointi- tai muuta valtiontukea tai EU:n tukea tarkasteluvuonna?: Pakollinen tieto

Tiedot sähkön hinnan hiilidioksidikustannuksista

Sisältyykö laitoksella kulutetun sähkön hintaan hiilidioksidista johtuva kustannus?

Laitoksen toiminta

Onko tukea hakeva laitos toiminnassa?

Muut laitoksen saamat tuet

Onko laitos saanut investointi- tai muuta valtiontukea tai EU:n tukea tarkasteluvuonna?

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Anna vaaditut tiedot ja paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään tietokortille "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 3/4", kuva alla:

testuser

Etusivu

**Kompensaatiotuen
maksatus**
Kompensaatiotuen
tukiperusteetKompensaatiotuen
toiminnanharjoittajatKompensaatiotuen
laitokset

Käyttöohjeet

Kirjaudu ulos

Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 3/4 - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

Palaa

Tallenna ja palaa

Tallenna

Poista

Tulosta

Edellinen

Seuraava

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi



Tuotteet: Tietoja on tallennettu liian vähän.



Onko laitoksella tapahtunut kapasiteetin merkittävä laajentuminen tarkasteluvuonna tai onko kapasiteetin laajentumista haettu aikaisemmissa tukihakemuksissa?: Pakollinen tieto

Tuen laskennan lähtötiedot

Tuotteet

Lisää uusi

Kapasiteetin merkittävä laajentuminen

Onko laitoksella tapahtunut kapasiteetin merkittävä laajentuminen tarkasteluvuonna tai onko kapasiteetin laajentumista haettu aikaisemmissa tukihakemuksissa?

- Valitse - ▼

Kompensaatiotuen laskentaa varten tarvitaan tieto tuettavista tuotteista, joita ko. laitoksessa valmistetaan. Nämä ilmoitetaan tuote kerrallaan painamalla LISÄÄ UUSI-painiketta. Tämä avaa Tuote-tietokortin:


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
 Kompensaatiotuen maksatus
 Kompensaatiotuen tukiperusteet
 Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
 Kompensaatiotuen laitokset
 Käyttöohjeet
 Kirjaudu ulos

Tuote-tietokortti

Palaa
 Tallenna ja palaa
 Tallenna
 Poista
 Tulosta

Tuotetiedot

Toimiala

Tuote

Vertailuarvo
 Vertailuyksikkö
 Milloin tuotteen tuotanto alkanut

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Kun Tuote-tietokortti on täytetty, paina TALLENNA JA PALAA -painiketta, jolloin palataan takaisin "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 3/4" ja voidaan syöttää seuraava tuote. Kun kaikki tietokortille "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 3/4" vaadittavat tiedot on syötetty, paina TALLENNA ja SEURAAVA, jolloin avautuu tietokortti "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 4/4":

Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 4/4 - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

[Palaa](#)
[Tallenna ja palaa](#)
[Tallenna](#)
[Poista](#)
[Tulosta](#)
[Edellinen](#)
[Seuraava](#)

Tila: Kesken/Palautettu täydennettäväksi

- ❗ Tukihakemuksen todentaja: Pakollinen tieto
- ❗ Haluatteko tukipäätöksen suomen- vai ruotsinkielisenä?: Pakollinen tieto
- ❗ Sisältääkö hakemus (ml. liitteet) salassa pidettäviä tietoja? : Pakollinen tieto

Todentaja

Tukihakemuksen todentaja

Tukipäätöksen kieli

Haluatteko tukipäätöksen suomen- vai ruotsinkielisenä?

Lisätietoja

Lisätiedot

Liitteet

1	Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
Liitetiedoston tyyppi	Liitteet (pdf)			
Kuvaus liitetiedostosta:				
Liitetiedoston sijainti:	Valitse tiedosto Ei valittua tiedostoa			
Lisää liitetiedosto				

Julkisuus

Sisältääkö hakemus (ml. liitteet) salassa pidettäviä tietoja?

Todentaja-valintaikkunassa näytetään vain ne kompensaatiotukeen hyväksytyt todentajaorganisaatiot, joilla on pätevyys todentaa hakemuksen mukaisia toimialoja.

Kun kaikki vaaditut tiedot on annettu, paina JÄTÄ TODENTAJAN TODENNETTAVAKSI -painiketta tietokortin alaosasta. Tämä muuttaa hakemuksen tilaksi "Odottaa todentajan todennusta" ja hakemuksen käsittely jatkuu todentajan toimesta.

4.7.2 Todentaja on palauttanut Kompensaatiotuen tukihakemuksen korjattavaksi

Mikäli todentaja huomaa toiminnanharjoittajan jättämässä tukihakemuksessa jotain tarkistettavaa tai korjattavaa, hän voi palauttaa hakemuksen takaisin toiminnanharjoittajalle.

Syy palautukseen näkyy toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön saamassa automaattisähköpostissa.

Kun tiedot on tarkistettu ja tarvittaessa korjattu, hakemus lähetetään uudelleen todentajalle "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 4/4":n painikkeella JÄTÄ TODENTAJAN TODENNETTAVAKSI.

4.7.3 Todentaja on allekirjoittanut / antanut todennuksen

Kun todentaja on täyttänyt ja allekirjoittanut todennuksen, tukihakemus palautuu toiminnanharjoittajalle. Toiminnanharjoittaja voi katsoa todentajan todennusta tietokortilla 4 olevan linkin "Avaa todentajan todennus" kautta mutta toiminnanharjoittaja ei voi muuttaa todennusta tai muita tukihakemuksen tietoja; hakemus on siis "lukittu" sisältönsä puolesta. Tässä vaiheessa toiminnanharjoittaja voi joko poistaa hakemuksen tai lähettää sen eteenpäin Energiaviraston käsiteltäväksi.

Hakemus lähetetään Energiavirastolle painamalla "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 4/4":lla "ALLEKIRJOITA" -painiketta (lisäksi tulee antaa allekirjoittajan paikkakunta). Tämän jälkeen hakemusta ei voi enää poistaa järjestelmästä. Hakemuksen tila on nyt "Odottaa hyväksyntää" ja hakemuksen tietokorttien yläosassa näkyy teksti "ASIA ON NYT ENERGIAVIRASTON KÄSITTELYSSÄ!":


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
Kompensaatiotuen maksatus
Kompensaatiotuen tukiperusteet
Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
Kompensaatiotuen laitokset
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 4/4 - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

Palaa
Tallenna ja palaa
Tallenna
Poista
Tulosta
Edellinen
Seuraava

Tila: Odottaa hyväksyntää

ASIA ON NYT ENERGIAVIRASTON KÄSITTELYSSÄ!

Todentaja

Tukihakemuksen todentaja

Varmista että olet valinnut oikean todentajan! Tukihakemuksen todentajan valintaa ei voi muuttaa sen jälkeen kun hakemus jätetty Energiavirastolle.

Avaa todentajan varmennus

4.7.4 Täydennyspyyntö ja hakemuksen täydentäminen

Kun Energiavirasto käsittelee tukihakemusta, se voi havaita hakemuksessa puutteita tai muita täydennettäviä asioita. Tällöin Energiavirasto voi palauttaa hakemuksen täydennettäväksi. Hakemuksen "täydennyskierros" vastaa tukihakemuksen tekemistä:

- 1) toiminnanharjoittaja täydentää tarvittaessa tukihakemuksen tietoja ja jättää tukihakemuksen todennettavaksi,
- 2) todentaja täydentää tarvittaessa todennuksen tietoja ja allekirjoittaa sen uudelleen (voi myös palauttaa toiminnanharjoittajalle takaisin korjattavaksi),
- 3) toiminnanharjoittaja allekirjoittaa tukihakemuksen eli palauttaa täydennetyn tukihakemuksen takaisin Energiavirastolle.

Hakemuksen tila on kohdassa 1 "Palautettu täydennettäväksi, toiminnanharjoittajalla" ja se näkyy Kompensaatiotuen maksatus-sivulla ja toiminnanharjoittajan etusivulla:


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
 Kompensaatiotuen maksatus
 Kompensaatiotuen tukiperusteet
 Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
 Kompensaatiotuen laitokset
 Käyttöohjeet
 Kirjaudu ulos

Tervetuloa tuotantotuen sähköiseen asiointijärjestelmään. Kirjauduit viimeksi 01.05.2018 08:34:00.

Keskeneräiset asiasi järjestelmässä (1 kpl)

- Porin Teräs Oyj, Jaloterästehdas, Kompensaatiotukihakemus, [280/780/2017](#), Palautettu täydennettäväksi, toiminnanharjoittajalla

Täydennyspyynnön syy näkyy toiminnanharjoittajan ja todentajan yhteyshenkilöiden saamassa automaattisähköpostiviestissä.

Kun toiminnanharjoittaja on tehnyt tarvittavat täydennykset, hän siirtää hakemuksen todentajalle todennettavaksi painamalla JÄTÄ TODENTAJAN TODENNETTAVAKSI -painiketta; hakemuksen tila on nyt "Palautettu täydennettäväksi, todentajalla". Kun todentaja on allekirjoittanut todennuksen, niin käsittelyvuoro on toiminnanharjoittajalla (hakemuksen tila on "Palautettu täydennettäväksi, toiminnanharjoittajalla allekirjoitettavana"):


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
 Kompensaatiotuen maksatus
 Kompensaatiotuen tukiperusteet
 Kompensaatiotuen toiminnanharjoittajat
 Kompensaatiotuen laitokset
 Käyttöohjeet
 Kirjaudu ulos

Tervetuloa tuotantotuen sähköiseen asiointijärjestelmään. Kirjauduit viimeksi 01.05.2018 08:34:00.

Keskeneräiset asiasi järjestelmässä (1 kpl)

- Porin Teräs Oyj, Jaloterästehdas, Kompensaatiotukihakemus, [280/780/2017](#), Palautettu täydennettäväksi, toiminnanharjoittajalla allekirjoitettavana

Allekirjoituksen jälkeen hakemuksen tila on "Odottaa hyväksyntää" ja Energiavirasto jatkaa hakemuksen käsittelyä.

4.7.5 Selvityspyynnö ja selvityksen jättäminen

Kun Energiavirasto käsittelee tukihakemusta, se voi havaita hakemuksessa asioita, joista se haluaa lisäselvityksen. Tällöin Energiavirasto lähettää selvityspyynnön.

Selvityspyyntö voidaan osoittaa toiminnanharjoittajalle, tai todentajalle tai yhtä aikaa molemmille (toiminnanharjoittajalle ja todentajalle).

Selvityspyyntö sisältyy tulee toiminnanharjoittajan/todentajan yhteyshenkilön tietoon automaattisähköpostin välityksellä. Toiminnanharjoittajalle lähetetty selvityspyyntö näkyy myös tukihakemuksen tietokortilla 4, hakemuksen tilana on "Pyydetty selvitystä".

Selvitys annetaan "Kompensaatiotuen tukihakemuksen tietokortti 4/4":n alaosaan ilmestyneen lisäosan kautta:

Selvitys Energiaviraston jättämään selvityspyyntöön

Näytä/Piilota selvityspyyntö

Selvityspyyntö Tämä on selvityspyyntö toiminnanharjoittajalle
 Selvityspyyntö jättöpäivämäärä 8 . 7 . 2017

Selvitys

Selvitykseen liittyvät liitteet

1	Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
	Liitetiedoston tyyppi	Selvityksen liite (pdf) ▼		
	Kuvaus liitetiedostosta:			
	Liitetiedoston sijainti:	Valitse tiedosto Ei valittua tiedostoa		
	Lisää liitetiedosto			

Selvityksen allekirjoitus

Paikka :

Allekirjoita

Selvitykseen voi tarvittaessa liittää pdf-liitteitä, mutta liitteet eivät ole pakollisia. Kun tarpeelliset tiedot on annettu ja painettu ALLEKIRJOITA-painiketta, niin selvitys on toiminnanharjoittajan osalta tehty. Mikäli todentajalta ei odoteta selvitystä, hakemuksen tilaksi tulee "Odottaa hyväksyntää" ja se siirtyy uudestaan Energiaviraston

käsiteltäväksi (huomaa, että tässä tapauksessa hakemusta ei tarvitse kierrättää todentajan kautta).

5 Todentaja

Tuotantotuen/syöttötariffin osalta todentaja tekee SATUssa todentajan hyväksymishakemuksen, mahdolliset muutoshakemukset, vuosittaiset toimintaselvitykset, syöttötariffin hyväksymishakemusten varmennukset, syöttötariffin hyväksymispäätöksen muutoshakemusten varmennukset ja syöttötariffin maksatushakemusten varmennukset. Kompensaatiotuen osalta todentaja tekee SATUssa vain kompensaatiotuen tukihakemusten todennuksia ja näihin liittyviä mahdollisia täydennyksiä tai selvityksiä (muut kuten todentajan hyväksymishakemus kompensaatiotuen todentajaksi tehdään SATUn ulkopuolella).

5.1 Valikot

Todentajalla on käytössään viisi valikkovalintaa (näkyvät ikkunan vasemmassa reunassa):

1. Etusivu
2. Todentajan lomakkeet
3. Todentajat
4. Käyttöohjeet
5. Kirjaudu ulos

5.2 Valikkovalinta: Etusivu

Kirjautumisen ja tunnistautumisen jälkeen todentajalle avautuu automaattisesti "Etusivu" -ikkuna. Etusivulta näkee todentajaorganisaation järjestelmässä olevat keskeneräiset asiat. Näihin hakemuksiin, selvityksiin, todennuksiin tai varmennuksiin voi siirtyä suoraan painamalla asian diaarinumerokohtaa. Lisäksi etusivulla näytetään milloin viimeksi käyttäjä on kirjautunut järjestelmään.

5.3 Valikkovalinta: Todentajan lomakkeet

Sivulta käyttäjä pääsee hakemaan kyseisen todentajan hakemuksia, varmennuksia, todennuksia ja selvityksiä ks. kuva alla:

energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu
Todentajan lomakkeet
 Todentajat
 Käyttöohjeet
 Kirjaudu ulos

Sähkötuottaja/Toiminnanharjoittaja

Laitos

Diaarinro

Saapumis pvm - - -

Todentaja

Lomaketyyppi - Valitse -

Tila - Valitse -

Hae Tyhjennä hakuehdot

Sähk.tuottaja/Toiminnanharjoittaja	Laitos	Diaarinro	Saapumis pvm	Lomaketyyppi	Tila	Todentaja
Porin Teräs Oyj	Jaloterästehdas	ei diaaria	7.7.2017	Kompensaatiotuen tukihakemus	Odottaa todentajan todennusta	JTL Todennus Oy JTL Todennus Oy

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, kirjaamo@energiavirasto.fi

Ikkunan toiminta:

- Taulukossa esitetään kaikki todentajaa koskevat asiat:
 - Todentaja (ensimmäisen kerran järjestelmään tultaessa rivillä esitetään pelkästään todentajan nimi, koska todentaja ei ole tehnyt vielä mitään järjestelmässä)
 - Sähk.tuottaja/Toiminnanharjoittaja: sähköntuottaja tai toiminnanharjoittaja, jonka laitoksen hakemusta todentaja on todentamassa/varmentamassa
 - Laitos: laitoksen nimi
 - Diaarinro: asian diaarinumero (tämä annetaan siinä vaiheessa, kun asia on ensimmäisen kerran lähetetty Energiavirastoon)
 - Saapumis pvm: päivämäärä, jolloin sähkön tuottaja tai toiminnanharjoittaja on jättänyt SATUssa hakemuksen todennettavaksi/varmennettavaksi
 - Lomaketyyppi: käsiteltävän asian tyyppi (sisältää sekä tuotantotuen että kompensatiotuen asiat).
 - Tila: asian tila (esim. Todennettu)
 - Todentaja: todentajaorganisaation nimi
- Jokainen taulukossa esiintyvä alleviivattu sana on samalla myös linkki; ts. klikkaamalla tätä sanaa päädytään asianomaiselle tietokortille.
- Oletusarvoisesti listalle tuodaan kaikki todentajaa koskevat asiat. Listalle tuotavia rivejä voidaan rajata hakuehdoilla:

- o Sähköntuottaja/Toiminnanharjoittaja: haku kohdistuu sähköntuottajan/toiminnanharjoittajan nimeen tai nimen osaan
- o Laitos: haku kohdistuu laitoksen nimeen tai nimen osaan
- o Diaarinumero: haku kohdistuu asian diaarinumeroon
- o Saapumis pvm: haussa annetaan päivämääräväli, jonka sisällä todentajalle tulleita asioita haetaan
- o Todentaja: haku kohdistuu todentajan nimeen tai sen osaan (kukin todentaja pääsee näkemään vain häntä itseään koskevia tietoja)
- o Lomaketyyppi ja Tila: valitaan lomaketyyppi ja sille tila, jollaisia asioita haetaan
- o Hakuehtoja voidaan antaa yksi tai useampia (liitetään JA-operaattorilla)
- o Haku käynnistetään painamalla "HAE"-painiketta
- o "TYHJENNÄ HAKUEHDOT" –painike tyhjentää kaikki hakukentät

Mikäli todentajalla ei ole mitään lomaketyyppejä SATUssa niin taulukossa näkyy pelkästään yksi rivi, jossa on esitetty todentajan nimi.

5.4 Valikkovalinta: Todentajat

Todentajat -valikkovalinta avaa seuraavan ikkunan:

energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu
Todentajan lomakkeet
Todentajat
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Tekstihaku **Hae**

Nimi	Y-tunnus	Kotipaikka
JTL Todennus Oy	2796558-5	Vantaa

Listalla näytetään pelkästään käyttäjän todentajaorganisaatio. Todentajan nimeä painamalla päästään todentajan sivulle/tietokortille.

5.5 Todentajan tietokortti ”Todentajan sivu”

Todentajan tietokortin yläosa on esitetty alla olevassa kuvassa:


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
 Todentajan lomakkeet
Todentajat
 Käyttöohjeet
 Kirjaudu ulos

Todentajan sivu

Palaa
Tallenna ja palaa
Tallenna
Poista
Tulosta

Hyväksyminen: **Aloita hakemus** **Hae muutosta**
 Vuosittainen selvitys: **Aloita selvitys**

Hakemusten tilat

Hyväksyminen: Muutoshakemus: Peruutushakemus:
 Vuosittainen selvitys:

Todentajan tiedot

Todentajan nimi JTL Todennus Oy
 Y-tunnus 2796558-5
 Kotipaikka Vantaa
 Hallinto-oikeus Helsinki

? Virallinen osoite

Osoite
 Postinumero
 Postitoimipaikka
 Maa

? Todentajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi
 Sukunimi
 Työnimike
 Puhelinnumero (1)
 Puhelinnumero (2)
 ? Sähköpostiosoite

Lintulahdenkuja 4, FI-00530 Helsinki, puh. 029 505 0000, fax 09 622 1911, k

Todentajan tietokortille pääsee painamalla "Todentajan lomakkeet" -ikkunassa tai "Todentajat"-ikkunassa todentajan nimi-linkkiä.

Todentaja voi itse päivittää omia tietojaan tällä tietokortilla tietyiltä osin. Esimerkiksi Y-tunnusta todentaja ei voi suoraan päivittää. Jos vastauskentässä on keltainen kehys, niin kyseistä kohtaa todentaja voi itse päivittää.

Todentajan ilmoittamaan yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen (tai -osoitteisiin) SATU lähettää automaattisähköposteja esim. otsikolla "Kompensaatiotukihakemus on nyt todennettavana". Energiavirasto saattaa lähettää myös muita tiedotteita tähän osoitteeseen.

Huomioitavaa on, että sivun yläosassa olevat todentajan hyväksymiseen liittyvät aloituspainikkeet koskevat vain syöttötariffijärjestelmää. Kompensaatiotukea koskevia todentajan hyväksymishakemuksia ei tehdä SATUssa (lue lisää Energiaviraston kotisivuilta www.energiavirasto.fi).

5.6 Valikkovalinta: Käyttöohjeet

Tästä valikkovalinnasta pääsee lataamaan järjestelmän käyttöohjeet.

5.7 Todentajaorganisaation hyväksyminen tuotantotukijärjestelmään todentajaksi

Prosessi todentajaorganisaation hyväksymiseksi sähkön tuotantotukijärjestelmään todentajaksi aloitetaan painamalla todentajan tietokortilla Hyväksyminen/"ALOITA HAKEMUS" -painiketta. Tämän seurauksena siirrytään tietokortille, jonka otsikko on "Todentajan hyväksymishakemuksen tietokortti 1/3", ks. kuva:


[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat - etusivu

Todentajat

Kirjaudu ulos

Todentajan hyväksymishakemuksen tietokortti 1/3 - Todennus & Tarkastus Oy

PALAA

TALLENNA JA PALAA

TALLENNA

POISTA

TULOSTA

SEURAAVA

Tila: Kesken

Alkamispäivämäärä ..

Todentajan nimi

Todennus & Tarkastus Oy

Y-tunnus

987-5

Virallinen osoite

Osoite

Kirkkopuisto 22

Postinumero

98900

Postitoimipaikka

Oulu

Maa

Suomi

Todentajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi

Väinö

Sukunimi

Törrönen

Työnimike

Tiedottaja

Puhelinnumero (1)

08-885522

Todentajan pätevyysalueet

Pätevyysalueet

☐ Tuulivirtaus
☐ Vesivirtaus
☐ Biokaasu
☐ Metsähake
☐ Puupolttoaine

Täytä tietokortilla vaaditut tiedot, paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään seuraavalle tietokortille "Todentajan hyväksymishakemuksen tietokortti 2/3", kuva:


Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat
- etusivu

Todentajat

Kirjaudu
ulos

Todentajan hyväksymishakemuksen tietokortti 2/3 - Todennus & Tarkastus Oy

PALAA
TALLENNA JA PALAA
TALLENNA
POISTA
TULOSTA
EDELLINEN
SEURAAVA

Tila: Kesken

⚠️ Lista tuotantotukitodentajista: Tietoja on tallennettu liian vähän.

⚠️ Akkreditointielimen arvio pätevyydestä on tehty: Pakollinen tieto

Sähkön tuotantotukitodentajat

Lista tuotantotukitodentajista

LISÄÄ UUSI

Akkreditointielimen arvio pätevyydestä

Akkreditointielimen arvio pätevyydestä on tehty ☐ Kyllä ☐ Ei

"LISÄÄ UUSI" –painikkeen avulla lisätään yksittäisiä todentajahenkilöitä ja lomakkeella kerrotaan kunkin henkilön pätevyysalueet. Kun kaikki henkilöt on lisätty, vastaa kysymykseen akkreditoinnista, paina "TALLENNA" ja sen jälkeen paina "SEURAAVA", jolloin päädytään lomakkeen viimeiselle tietokortille "Todentajan hyväksymishakemuksen tietokortti 3/3", kuva:



Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat - etusivu

Todentajat

Kirjaudu ulos

PALAA

TALLENNNA JA PALAA

TALLENNNA

POISTA

TULOSTA

EDELLINEN

Tila: Kesken

!

Sisältääkö lomake (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja: Pakollinen tieto

!

Hakijan nimen ja yhteystiedot saa julkaista Energiamarkkinaviraston kotisivuilla: Pakollinen tieto

Julkisuus

Sisältääkö lomake (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja
☐ Kyllä
☒ Ei

Todentajaksi hakevien tahojen julkistaminen

Hakijan nimen ja yhteystiedot saa julkaista Energiamarkkinaviraston kotisivuilla

- Valitse -

Lisätietoja

Lisätiedot

Muut liitteet

1

Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
Liitetiedoston tyyppi	Todentajalupaun liitetyt yleiset dokumentit (pdf)		
Kuvaus liitetiedostosta:			
Liitetiedoston sijainti:			Browse...
LISÄÄ LIITETIEDOSTO			

Diaarinumero

Allekirjoitus

Paikka :

ALLEKIRJOITA

Täytä lomake ja paina "ALLEKIRJOITA", jolloin lomake lähetetään Energiaviraston käsiteltäväksi. Lomakkeen tilaksi tulee "Odottaa hyväksyntää".

Lomaketta ei tarvitse täyttää samalla kertaa alusta loppuun saakka, vaan käyttäjä voi syöttää osan tiedoista, tallentaa, poistua järjestelmästä ja palata myöhemmin jatkamaan tietojen syöttämistä ja allekirjoittaa sitten, kun kaikkiin pakollisiin

kysymyksiin on vastattu. Lomakkeelle pääse takaisin siten, että todentajan tietokortilla klikkaa Hyväksyminen: -kohdassa olevaa hyväksymishakemuksen nimi –linkkiä.

Allekirjoittamisen jälkeen lomakkeen tila on "Odottaa hyväksyntää". Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi Energiavirasto ottaa todentajahakemuksen käsiteltäväkseen. Mikäli hakemus hyväksytään, lomakkeen tilaksi tulee "Hyväksytty" ja jos se hylätään tilaksi tulee "Hylätty". Mikäli Energiavirasto palauttaa hakemuksen todentajalle täydennettäväksi, lomakkeen tilana on "Palautettu täydennettäväksi". Tällöin todentajan tulee korjata/täydentää hakemustaan ja allekirjoittaa se uudelleen, jolloin se palaa takaisin Energiaviraston käsittelyyn. Järjestelmä lähettää sähköpostilla tiedon todentajalle Energiaviraston tekemästä toimenpiteestä.

5.8 Todentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen (tuotantotuki/syöttötariffijärjestelmä)

Todentaja voi hakea muutosta hyväksymispäätökseensä. Muutoksen haku aloitetaan todentajan tietokortilta painamalla "HAE MUUTOSTA" –painiketta. Tämä avaa "Todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisen tietokortti 1/3" –lomakkeen, kuva:

Energiamarkkinavirasto
Energiamarknadverket

Suomeksi

testuser

Todentajat
- etusivu

Todentajat

Kirjautuu ulos

Todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisen tietokortti 1/3 - Todennus & Tarkastus Oy

PALAA
 TALLENNA JA PALAA
 TALLENNA
 POISTA
 TULOSTA
 SEURAAVA

Tila: Kesken

Muutospäivämäärä . .

Todentajan nimi Todennus & Tarkastus Oy

Y-tunnus 987-5

Virallinen osoite

Osoite Kirkkopuisto 22

Postinumero 98900

Postitoimipaikka Oulu

Maa Suomi

Todentajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi Väinö

Sukunimi Torrönen

Työnimike Tiedottaja

Puhelinnumero (1) 08-885522

Todentajan pätevyysalueet

Pätevyysalueet ☒ Tuulivirtaus

☒ Vesivirtaus

☒ Biokaasu

☒ Metsähake

☒ Puupolttoaine

Lomakkeen täyttäminen ja sen jatkokäsittely tapahtuu samalla tavalla kuin todentajan hyväksymishakemuksen tekeminen, eikä sitä sen vuoksi toisteta tässä.

5.9 Todentajan vuosittainen selvitys (tuotantotuki / syöttötariffijärjestelmä)

Todentajan on tehtävä vuosittain selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista. Selvityksen tekeminen aloitetaan painamalla todentajan tietokortilla "ALOITA SELVITYS" –painiketta. Tämä avaa seuraavan ikkunan:

The screenshot shows a web interface for the 'emv' (Energiamarkkinavirasto / Energimarknadsverket) system. The user is logged in as 'testuser'. The main heading is 'Todentajan toimintaselvityksen tietokortti 1/4 - Todennus & Tarkennus Oy'. Below the heading are several buttons: 'PALAA', 'TALLENNA JA PALAA', 'TALLENNA', 'POISTA', 'TULOSTA', and 'SEURAAVA'. The 'SEURAAVA' button is highlighted, and a message says 'Tallenna lomake jatkaaksesi'. The form is titled 'Tila: Kesken'.

Todentajan tiedot

Todentajan nimi Todennus & Tarkennus Oy
Y-tunnus 987-5

Virallinen osoite

Osoite Kirkkopuisto 22
Postinumero 98900
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi

Todentajan yhteyshenkilön tiedot

Etunimi Väinö
Sukunimi Törrönen
Työnimike Tiedottaja
Puhelinnumero (1) 08-885522
Puhelinnumero (2)
Sähköpostiosoite jari.laakkonen@innofactor.com

Toimintavuosi

Toimintavuosi, jota selvitys koskee 2010

Paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään seuraavalle tietokortille "Todentajan toimintaselvityksen tietokortti 2/4", kuva:



Energiamarkkinavirasto
Energiamarkkinavirasto

[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat - etusivu

Todentajat

Kirjaudu ulos

Todentajan toimintaselvityksen tietokortti 2/4 - Todennus & Tarkennus Oy

PALAA

TALLENNA JA PALAA

TALLENNA

POISTA

TULOSTA

EDELLINEN

SEURAAVA

Tila: Kesken

 Yleiskuvaus todentajan toiminnasta toimintavuonna: Pakollinen tieto

 Luettele ne sähkön tuottajat, joille todentajan tehtäviä on suoritettu: Pakollinen tieto

Selvitys todentajan toiminnasta

Yleiskuvaus todentajan toiminnasta toimintavuonna

Asiakkaat

Kirjoita tekstilaatikkoon yleiskuvaus todentajan toiminnasta toimintavuonna. Merkitse sivun alalaidassa olevasta listasta ne sähkön tuottajat, joille todentajan tehtäviä on suoritettu.

Paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään seuraavalle tietokortille "Todentajan toimintaselvityksen tietokortti 3/4", kuva:



Suomeksi

testuser

Todentajat - etusivu

Todentajat

Kirjaudu ulos

Todentajan toimintaselvityksen tietokortti 3/4 - Todennus & Tarkennus Oy

PALAA

TALLENNNA JA PALAA

TALLENNNA

POISTA

TULOSTA

EDELLINEN

SEURAAVA

Tila: Kesken

!

Tuulivoimala: Pakollinen tieto

!

Biokaasuvoimala: Pakollinen tieto

!

Puupolttoainevoimala: Pakollinen tieto

!

Metsähakevoimala: Pakollinen tieto

!

Vesivoimala: Pakollinen tieto

!

Muu vain kiinteän tuen voimala (ei vesivoimala): Pakollinen tieto

!

Nimeä todentamiseen osallistuneet todentajahenkilöt: Pakollinen tieto

!

Hyväksymishakemuksen varmentaminen: Pakollinen tieto

!

Maksatushakemuksen varmentaminen, syöttötariffi: Pakollinen tieto

!

Maksatushakemuksen varmentaminen, kiinteä tuki: Pakollinen tieto

!

Mainitse toimintavuoden aikana suoritettut muut mahdolliset 40 § tarkoittamat todentajan tehtävät: Pakollinen tieto

!

Tuulivoimala: Pakollinen tieto

!

Biokaasuvoimala: Pakollinen tieto

!

Puupolttoainevoimala: Pakollinen tieto

!

Metsähakevoimala: Pakollinen tieto

!

Vesivoimala: Pakollinen tieto

!

Muu vain kiinteän tuen voimala (ei vesivoimala): Pakollinen tieto

!

Selvitys varmennuksien ja muiden todentajan tehtävien suorittamisen yhteydessä havaituista puutteista: Pakollinen tieto

!

Onko todentajan toimintaan kohdistunut reklamaatioita toimintavuonna?: Pakollinen tieto

!

Onko toimintavuonna käytetty alihankintaa?: Pakollinen tieto

Selvitys todentajan toiminnasta

Voimalaitostyyppit. Syötä eri voimalaitosten lukumäärät voimalaitostyypeittäin, joille todentajan tehtäviä on suoritettu.

Tuulivoimala	
Biokaasuvoimala	
Puupolttoainevoimala	
Metsähakevoimala	
Vesivoimala	
Muu vain kiinteän tuen voimala (ei vesivoimala)	

Kun kaikki tiedot on annettu, paina "TALLENNNA" ja "SEURAAVA", jolloin siirrytään seuraavalle tietokortille "Todentajan toimintaselvityksen tietokortti 4/4", kuva:



Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat

- etusivu

Todentajat

Kirjaudu ulos

PALAA
TALLENNA JA PALAA
TALLENNA
POISTA
TULOSTA
EDELLINEN

Todentajan toimintaselvityksen tietokortti 4/4 - Todennus & Tarkennus Oy

Tila: Kesken

 Sisältääkö lomake (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja: Pakollinen tieto

Lisätietoja

Lisätiedot

Diaarinumero

Liitteet

1

Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
Liitetiedoston tyyppi	Todentajan toimintaselvityksen liite (pdf)		
Kuvaus liitetiedostosta:			
Liitetiedoston sijainti:			Browse...

LISÄÄ LIITETIEDOSTO

Julkisuus

Sisältääkö lomake (ml. liitteet) luottamuksellisia tietoja
☒ Kyllä
☐ Ei

Allekirjoitus

Paikka :

ALLEKIRJOITA

Lomaketta ei tarvitse täyttää samalla kertaa alusta loppuun saakka, vaan käyttäjä voi syöttää osan tiedoista, tallentaa, poistua järjestelmästä ja palata myöhemmin jatkamaan tietojen syöttämistä ja allekirjoittaa sitten, kun kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu. Lomakkeelle pääse takaisin siten, että todentajan tietokortilla klikkaa Vuosittainen selvitys: -kohdassa olevaa linkkiä.

Allekirjoittamisen jälkeen lomakkeen tila on "Odottaa hyväksyntää". Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi Energiavirasto ottaa todentajan vuosittaisen selvityksen käsiteltäväkseen. Mikäli selvitys hyväksytään, lomakkeen tilaksi tulee "Kuitattu" ja jos se hylätään tilaksi tulee "Hylätty". Mikäli Energiavirasto palauttaa selvityksen todentajalle täydennettäväksi, lomakkeen tilana on "Palautettu täydennettäväksi". Tällöin todentajan tulee korjata/täydentää selvitystään ja allekirjoittaa se uudelleen, jolloin se palaa takaisin Energiaviraston käsittelyyn. Järjestelmä lähettää sähköpostilla tiedon todentajalle Energiaviraston tekemästä toimenpiteestä.

5.10 Laitoksen hyväksymishakemuksen todentaminen (tuotantotuki/syöttötariffijärjestelmä)

Todentajan varmennusta tarvitsevat hakemukset näkyvät "Todentajat – etusivu" – ikkunassa. Todentajan varmennusta odottavat hakemukset voidaan erottaa muista riveistä lomaketyypin ("Laitoksen hyväksymishakemus – Hakemus") ja tilan ("Odottaa todentajan varmennusta") perusteella; ks. kuva:

Sähköntuottaja	Laitos	Diaarinro	Saapumis pvm	Lomaketyypin	Tila	Todentaja
Jokikylän sähkö	Mustavuoren tuulivoimala	ei diaaria	28.11.2011	Laitoksen hyväksymishakemus	Odottaa todentajan varmennusta	Todentaja Eeva

Varmentaminen etenee siten, että todentaja valitsee listalta todennettavan hakemuksen klikkaamalla [ei diaaria](#) -linkkiä.

Seuraavaksi avautuu "Todentajan varmennuksen tietokortti 1/3"-tietokortti, jossa todentaja ilmoittaa todentamiseen osallistuvan henkilön/henkilöt, kuva alla. Järjestelmä varoittaa, mikäli valitulta henkilöltä puuttuu tarvittava pätevyys.



Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat - etusivu

Todentajat

Kirjaudu ulos

Todentajan varmennuksen tietokortti 1/3 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA
TALLENNA JA PALAA
TALLENNA
POISTA
TULOSTA
SEURAAVA

Tila: Odottaa todentajan varmennusta


Todentajan henkilöt: Pakollinen tieto

Sähkön tuottaja, jota varmennus koskee

Voimalaitos, jota varmennus koskee

Voimalaitoksen nimi Mustavuoren tuulivoimala
Osoite Mustikkatie1234
Postinumero 54320
Postitoimipaikka Jokikylä
Voimalaitostyyppi

☒ Tuulivoimalaitos
☐ Biokaasuvoimalaitos
☐ Puupolttoainevoimalaitos

Diaarinumero

Todentajan tiedot

Todentajan nimi Todentaja ABC

Tiedot todentamiseen osallistuneista todentajan henkilöistä

Todentajan henkilöt

☐ Hannonen Heikki
☐ Tinkilä Paavo
☐ Tuominen Sirpa

Painetaan "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin avautuu "Todentajan varmennuksen tietokortti 2/3", kuva:



Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat
- etusivu

Todentajat

Kirjaudu
ulos

Todentajan varmennuksen tietokortti 2/3 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA
TALLENNA JA PALAA
TALLENNA
POISTA
TULOSTA
EDELLINEN
SEURAAVA

Tila: Odottaa todentajan varmennusta

!

 Ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset: Pakollinen tieto

!

 Ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset: Pakollinen tieto

!

 Ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset: Pakollinen tieto

!

 Ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset: Pakollinen tieto

Todentajan varmennus - Hyväksymishakemus

Varmennettavat asiat

Sijainti ja liitäntä sähköverkkoon

Voimalaitos sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä (pl. Ahvenanmaan maakunta) ja on liitetty siellä sähköverkkoon

Ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset

Generaattoreiden nimellisteho

Generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

Ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset

Voimalaitoksen uutuus

Sisältääkö voimalaitos käytettyjä osia

Ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset

Tukeen oikeutettu sähkön tuotanto

Arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a)

Ilmoitetut tiedot ovat oikeita ja voimalaitos täyttää näiltä osin vaaditut edellytykset

Tässä ikkunassa todentaja vastaa lomakkeen kysymyksiin, painaa "TALLENNA" ja "SEURAAVA".



Energiamarkkinavirasto
Energimarknadsverket

[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat - etusivu

Todentajat

Kirjaudu ulos

Todentajan varmennuksen tietokortti 3/3 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA
TALLENNJA PALAA
TALLENNJA
POISTA
TULOSTA
EDELLINEN

Tila: Odottaa todentajan varmennusta

Todentajan varmennus - Hyväksymishakemus

Liitetiedostot

Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
1		Todentajan varmennukseen liitetty dokumentti	

Liitetiedoston tyyppi

Todentajan varmennukseen liitetty dokumentti

Kuvaus liitetiedostosta:

Liitetiedoston sijainti:

Browse...

LISÄÄ LIITETIEDOSTO

Todentajan toimenpide

Toimenpide

- Valitse -

Edellinen kuva esittää todentajan varmennusprosessin viimeistä tietokorttia. Tässä ikkunassa todentaja voi liittää todennukseensa vielä liitetiedoston. Lopuksi todentaja valitsee toimenpiteen:

- Palautus: Todentaja voi palauttaa hyväksymishakemuksen sähkön tuottajalle täydennettäväksi, jos ilmenee että hakemuksen todennettavissa tiedoissa on virhe. Palauttaminen onnistuu valitsemalla tietokortin Toimenpide-kentästä "Palauta hyväksymishakemus täydennettäväksi"-vaihtoehto. Todentajan täytyy kirjata palautuksen syy ennen kuin palauttaminen onnistuu (palautuksen syy kirjautuu automaattisähköpostiin jonka SATU lähettää sähkön tuottajalle palautuksen yhteydessä).
- Varmennus: Kun todentaja on valmis antamaan todentajan varmennuksen, niin todentajan tulee valita Toimenpide-kentästä "Jätetään varmennus". Tämän jälkeen todentajan tulee allekirjoittaa varmennus, jolloin se palautuu sähköntuottajan käsiteltäväksi ja hakemuksen tilana on "Todennettu, kesken".

Seuraavaksi avautuu "Maksatushakemukseen sisältyvä todentajan varmennuksen tietokortti 1/3", jossa todentaja ilmoittaa todentamiseen osallistuvan henkilön/henkilöt, kuva alla. Järjestelmä varoittaa, mikäli valitulta henkilöltä puuttuu tarvittava pätevyys.

Suomeksi

testuser

Todentajat - etusivu

Todentajat

Kirjaudu ulos

Maksatushakemukseen sisältyvä todentajan varmennuksen tietokortti 1/3 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

Tila: Odottaa todentajan varmennusta

Todentajan henkilöt: Pakollinen tieto

Todentajan varmennus - Maksatushakemus

Sähkön tuottaja, jota varmennus koskee

Sähköntuottajan nimi Jokikylän sähkö

Voimalaitos, jota varmennus koskee

Voimalaitoksen nimi Mustavuoren tuulivoimala
Osoite Mustavuorentie 345
Postinumero 43210
Postitoimipaikka Jokikylä
Voimalaitostyyppi

- ☒ Tuulivoimalaitos
- ☐ Biokaasuvoimalaitos
- ☐ Puupolttoainevoimalaitos

Maksatushakemus

Ava maksatushakemus

Tariffijakso

Tariffijakso 1.7.2011 - 30.9.2011 ▾
Vuosi 2011

Todentajan tiedot

Todentajan nimi Todentaja Eeva

Tiedot todentamiseen osallistuneista todentajan henkilöistä

Todentajan henkilöt

- ☐ Kangas Pekka
- ☐ Lahtinen Kaija
- ☐ Vuorisalo Päivi

Kun tiedot on annettu painetaan "TALLENNA" ja "SEURAAVA", jolloin avautuu "Maksatushakemukseen sisältyvä todentajan varmennuksen tietokortti 2/3", kuva:



[Suomeksi](#)

testuser

Todentajat
- etusivu

Todentajat

Kirjautuu ulos

Maksatushakemukseen sisältyvä todentajan varmennuksen tietokortti 2/3 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

PALAA
TALLENNA JA PALAA
TALLENNA
POISTA
TULOSTA
EDELLINEN
SEURAAVA

Tila: Odottaa todentajan varmennusta

- ! Tuotantoselvityksessä esitetyt tiedot ovat asianmukaisia ja oikeita: Pakollinen tieto
- ! Todentaja on tarkistanut laitoksen varmennuksen yhteydessä: Pakollinen tieto

Todentajan varmennus - Maksatushakemus

Tuotantoselvityksen varmennus

Tuotantoselvityksessä esitetyt tiedot ovat asianmukaisia ja oikeita - Valitse - ▾

Laitoskäynnit

Todentaja on tarkistanut laitoksen varmennuksen yhteydessä - Valitse - ▾

Kun kysymyksiin on vastattu, paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA" ja avautuu viimeinen tietokortti:

testuser

[Suomeksi](#)

Todentajat
- etusivu

Todentajat

Kirjaudu
ulos

Maksatushakemukseen sisältyvä todentajan varmennuksen tietokortti 3/3 - Jokikylän sähkö - Mustavuoren tuulivoimala

[PALAA](#) [TALLENNA JA PALAA](#) [TALLENNA](#) [POISTA](#) [TULOSTA](#) [EDELLINEN](#)

Tila: Odottaa todentajan varmennusta

Todentajan varmennus - Maksatushakemus

Lisätietoja

Lisätiedot

Liitteet

Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
1		Todentajan varmennuksen liite (pdf)	

Liitetiedoston tyyppi

Kuvaus liitetiedostosta:

Liitetiedoston sijainti: [Browse...](#)

[LISÄÄ LIITETIEDOSTO](#)

Todentajan toimenpide

Toimenpide:

Edellinen kuva esittää syöttötariffin maksatushakemuksen varmennusprosessin viimeistä tietokorttia. Tässä ikkunassa todentaja voi liittää todennukseensa vielä liitetiedoston. Lopuksi todentaja valitsee toimenpiteen:

- **Palautus:** Todentaja voi palauttaa maksatushakemuksen sähköön tuottajalle täydennettäväksi, jos ilmenee että hakemuksen todennettavissa tiedoissa on virhe. Palauttaminen onnistuu valitsemalla tietokortin Toimenpide-kentästä "Palauta maksatushakemus täydennettäväksi"-vaihtoehto. Todentajan täytyy kirjata palautuksen syy ennen kuin palauttaminen onnistuu (palautuksen syy kirjautuu automaattisähköpostiin jonka SATU lähettää sähköön tuottajalle palautuksen yhteydessä).
- **Varmennus:** Kun todentaja on valmis antamaan todentajan varmennuksen, niin todentajan tulee valita Toimenpide-kentästä "Jätetään varmennus". Tämän jälkeen todentajan tulee allekirjoittaa varmennus, jolloin se palautuu sähköntuottajan käsiteltäväksi ja hakemuksen tilana on "Todennettu, kesken".

5.12 Kompensaatiotukihakemuksen todentaminen

Jotta todentaja voisi todentaa kompensaatiotukihakemuksia, täytyy todentajalla olla tähän Energiaviraston antama hyväksyntä (haetaan SATUn ulkopuolella). Energiavirasto syöttää SATUun todentajalle hyväksytyt kompensaatiotukipätevyydet ja tämän jälkeen todentajan voi valita kompensaatiotukihakemuksessa hakemuksen todentajaksi.

Todentajan toimenpiteitä odottavat hakemukset näkyvät ”Todentajat – etusivu” – ikkunassa:

Näitä voi hakea myös Todentajan lomakkeet -menuvalinnan kautta:

Sähk.tuottaja/Toiminnanharjoittaja	Laitos	Diaarinro	Saapumis pvm	Lomaketyypin	Tila	Todentaja
Porin Teräs Oyj	Jaloterästehdas	ei diaaria	7.7.2017	Kompensaatiotuen tukihakemus	Odottaa todentajan todennusta	JTL Todennus Oyj

Erilaiset todentajan toimenpiteitä odottavat asiat voidaan erottaa toisistaan mm. lomaketyypin ja tilan perusteella.

SATUssa tehtäviä kompensaatiotukeen kohdistuvia todentajan toimenpiteitä on kolme:

1. Kompensaatiotukihakemuksen todentaminen.
2. Kompensaatiotukihakemuksen todennuksen täydentäminen
3. Selvityksen antaminen liittyen kompensaatiotukihakemuksen todennukseen.

5.12.1 Kompensaatiotukihakemuksen todentaminen

Todentaminen etenee siten, että todentaja valitsee listalta todennettavan hakemuksen klikkaamalla laitoksen rivillä olevaa ei diaaria -linkkiä.

Seuraavaksi avautuu ”Kompensaatiotuen tukihakemuksen todennuksen tietokortti 1/3”, jossa todentaja ilmoittaa todentamiseen osallistuvan todentajahenkilön/-henkilöt, kuva alla:


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser

Etusivu
Todentajan lomakkeet
Todentajat
Käyttöohjeet
Kirjaudu
ulos

Kompensaatiotuen tukihakemuksen todennuksen tietokortti 1/3 - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

Palaa
Tallenna ja palaa
Tallenna
Poista
Tulosta
Edellinen
Seuraava

Tila: Odottaa todentajan todennusta

! Todentajan henkilöt: Pakollinen tieto

Toiminnanharjoittaja
Toiminnanharjoittajan nimi Porin Teräs Oyj
Y-tunnus 2796558-0

Laitos
? Laitoksen nimi Jaloterästehdas
Osoite Masuuniväylä 123
Postinumero 35500
Postitoimipaikka Pori

Tukihakemus
[Avaa kompensaatiotuen hakemus](#)

Diaarinumero
Tarkasteluvuosi 2016

Todentaja
Todentajan nimi JTL Todennus Oy
? Todentajan henkilöt ☐ Matti Mainio

Tietokortilta todentaja pääsee myös katsomaan tukihakemusta ”Avaa kompensatiotuen hakemus”-linkin kautta.

Kun henkilö(t) on annettu, painetaan ”TALLENNA” ja ”SEURAAVA”, jolloin avautuu ”Kompensatiotuen tukihakemuksen todennuksen tietokortti 2/3”, ks. kuva alla:



energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

- Etusivu
- Todentajan lomakkeet
- Todentajat
- Käyttöohjeet
- Kirjaudu ulos

Kompensatiotuen tukihakemuksen todennuksen tietokortti 2/3 - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

Palaa Tallenna ja palaa Tallenna Poista Tulosta Edellinen Seuraava

Tila: Odottaa todentajan todennusta

 Ovatko todennettavat tiedot kattavia, luotettavia, uskottavia ja tarkkoja?: Pakollinen tieto
 Onko todentaja havainnut poikkeamia tukihakemuksen todentamisen yhteydessä?: Pakollinen tieto

Poikkeamat

Ovatko todennettavat tiedot kattavia, luotettavia, uskottavia ja tarkkoja?

 Onko todentaja havainnut poikkeamia tukihakemuksen todentamisen yhteydessä?

Mikäli todentaja ilmoittaa havainneensa poikkeaman, ilmestyy Poikkeamien ”Lisää uusi”-painike. Painiketta painamalla avautuu ikkuna poikkeaman tietojen kirjaamiseksi:



energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

- Etusivu
- Todentajan lomakkeet
- Todentajat
- Käyttöohjeet
- Kirjaudu ulos

Poikkeamat - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

Palaa Tallenna ja palaa Tallenna Poista Tulosta

Poikkeaman tiedot

 Poikkeaman lyhyt otsikko
 Poikkeaman kuvaus

 Aiheuttaako poikkeama virhettä maksettavan tuen määrään?

Kun poikkeamailmoitus on täytetty ja palattu takaisin "Kompensaatiotuen tukihakemuksen todennuksen tietokortti 2/3":lle, voidaan tarvittaessa lisätä uusi poikkeama samalla tavalla.

Kun kysymyksiin on vastattu, paina "TALLENNA" ja "SEURAAVA" ja avautuu viimeinen tietokortti:


energiavirasto

[Suomeksi](#)
[På svenska](#)

testuser
Etusivu
Todentajan lomakkeet
Todentajat
Käyttöohjeet
Kirjaudu ulos

Kompensaatiotuen tukihakemuksen todennuksen tietokortti 3/3 - Porin Teräs Oyj - Jaloterästehdas

Palaa Tallenna ja palaa Tallenna Poista Tulosta Edellinen Seuraava

Tila: Odottaa todentajan todennusta

Lisätiedot
Lisätiedot

Liitteet

1	Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
	Liitetiedoston tyyppi	Todentajan varmennuksen liite (pdf)		
	Kuvaus	Liitetiedoston sijainti: Valitse tiedosto Ei valittua tiedostoa		
		Liitetiedoston sijainti: Valitse tiedosto Ei valittua tiedostoa		

Lisää liitetiedosto

Todentajan toimenpide
Toimenpide - Valitse -

Kuva esittää kompensatiotuen tukihakemuksen todennuslomakkeen viimeistä tietokorttia. Tässä ikkunassa todentaja voi antaa lisätietoja tai liittää todennukseensa liitetiedoston. Lopuksi todentaja valitsee toimenpiteen:

- Palautus: Todentaja voi palauttaa tukihakemuksen toiminnanharjoittajalle täydennettäväksi, jos ilmenee että hakemuksen todennettavissa tiedoissa on virhe. Palauttaminen onnistuu valitsemalla tietokortin Toimenpide-kentästä ”Palauta tukihakemus täydennettäväksi”-vaihtoehto. Todentajan täytyy kirjata palautuksen syy ennen kuin palauttaminen onnistuu (palautuksen syy kirjautuu automaattisähköpostiin jonka SATU lähettää toiminnanharjoittajalle palautuksen yhteydessä). Jos todentaja palauttaa tukihakemuksen täydennettäväksi, niin todennuslomake häviää todentajan hakusivuilta, mutta ilmestyy sinne uudelleen kun toiminnanharjoittaja lähettää tukihakemuksen uudelleen todennettavaksi.
- Todennus: Kun todentaja on valmis antamaan todentajan todennuksen, niin todentajan tulee valita Toimenpide-kentästä ”Jätetään todennus”. Tämän jälkeen todentajan tulee allekirjoittaa todennus, jolloin se palautuu toiminnanharjoittajan allekirjoitettavaksi ja todennuksen tilana on ”Todennettu”.

5.12.2 Kompensaatiotukihakemuksen todennuksen täydentäminen

Mikäli Energiavirasto huomaa kompensaatiotuen tukihakemuksessa puutteita, se lähettää hakemuksen täydennettäväksi. Hakemuksen ”täydennyskierrös” vastaa tukihakemuksen tekemistä:

1) Toiminnanharjoittaja täydentää tarvittaessa tukihakemuksen tietoja ja jättää tukihakemuksen todennettavaksi. Todennusta odottava täydennettävä tukihakemus näkyy esim. todentajan etusivulla.

2) Todentaja täydentää tarvittaessa todennuksen tietoja ja allekirjoittaa sen uudelleen (voi myös palauttaa toiminnanharjoittajalle takaisin korjattavaksi). Kun todentaja allekirjoittaa täydennettäväksi lähetetyn todennuksen, niin todennuksen tilaksi muuttuu ”Todennettu (täydennetty)”.

3) Toiminnanharjoittaja allekirjoittaa tukihakemuksen eli palauttaa täydennetyn tukihakemuksen takaisin Energiavirastolle.

Todentaja saa siis hakemuksen toiminnanharjoittajalta normaaliin tapaan todennettavaksi. Täydennyspyynnön syy näkyy toiminnanharjoittajan ja todentajan yhteyshenkilöiden saamassa automaattisähköpostiviestissä.

5.12.3 Kompensaatiotukihakemuksen todennukseen kohdistuva selvityspyyntö

Energiavirasto voi pyytää todentajalta selvitystä tukihakemuksen todennukseen liittyen. Selvitys näkyy todentajan etusivulla:



energiavirasto

[Suomeksi](#) [På svenska](#)

testuser

Etusivu

Todentajan
lomakkeet

Todentajat

Käyttöohjeet

Kirjaudu
ulos

Kirjauduit viimeksi 01.05.2018 08:34:00.

Keskeneräiset asiasi järjestelmässä (1 kpl)

- Porin Teräs Oyj, Jaloterästehdas, Kompensaatiotuen tukihakemus, [280/780/2017](#), Pyydetty selvitystä

Todentajan yhteyshenkilöt saavat selvityspyynnöstä myös automaattisähköpostin, jossa mainitaan syy selvityspyyntöön. Tukihakemuksen todennuksen viimeisen (3/3) tietokortin alaosaan on ilmestynyt uusi osio "Selvitys Energiaviraston jättämään selvityspyyntöön". Siellä näkyy Energiaviraston selvityspyynnön sisältö sekä kentät, joiden kautta vastataan selvityspyyntöön/annetaan selvitys:

Selvitys Energiaviraston jättämään selvityspyyntöön**Näytä/Piilota selvityspyyntö**

Selvityspyyntö Tämä on selvityspyyntö todentajalle.

Selvityspyyntö jättöpäivämäärä 8 . 7 . 2017

Selvitys

Selvitykseen liittyvät liitteet**1**

Liitetiedoston nimi	Kuvaus	Liitetiedoston tyyppi	Toiminnot
---------------------	--------	-----------------------	-----------

Liitetiedoston tyyppi	Selvityksen liite (pdf) ▼
-----------------------	---------------------------

Kuvaus liitetiedostosta:

Liitetiedoston sijainti:

Valitse tiedosto Ei valittua tiedostoa

Lisää liitetiedosto

Selvityksen allekirjoitus

Paikka :

Allekirjoita

Selvitykseen voi liittää myös pdf-liitteitä. Kun todentaja on antanut tarpeelliset tiedot, painetaan ALLEKIRJOITA -painiketta, joka päättää selvityksen antamisen todentajan osalta.