



energiavirasto

# Ajankohtaista alkuperätakuutodentamisesta

Tekninen asiantuntija Katriina Ojanen

Todentajainfo 8.9.2022

Reilua energiaa

# Alkuperätakuuasetuksen asettamat vaatimukset todentamistodistukselle


- 1) *energiantuotantolaitoksen nimi, sijainti ja käyttöönottoaika;*
- 2) *energiantuotantolaitoksen haltijan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;*
- 3) *energiantuotantolaitoksen kapasiteetti;*
- 4) *tiedot energiantuotantolaitoksen tuotantotavasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä niiden **tuotanto-osuuksien määrittämis- ja mittaamistavasta**;*
- 5) *tiedot polttoaineiden tuotanto-osuuksien määrittämistavasta sekä polttoainevirtojen mittaamistavasta, jos kyseessä on monipolttoaineyksikkö;*
- 6) **energiantuotantolaitoksen tuottaman energian mittaustapaa koskevat tiedot** siten, että niistä ilmenee **mittauspaiikat**, mittaustietojen **laskentatavat** energiantuotantolaitoksen tuottaman energian **omakäyttö mukaan lukien**, mittaustietojen **luotettavuuden varmistamistapa** sekä **mittaustietojen ilmoittamistapa**.

*Todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee lisäksi sisältää tiedot verkkoliitynnästä sekä tapa, jolla tuotantolaitoksen tuottaman energian mittaus on järjestetty.*

*Jos kyseessä on osuusvoimalaitos, todentamistodistuksen tai sen liitteiden tulee myös sisältää tiedot osuuksien haltijoista sekä tieto siitä, miten voimalaitoksen tuottama energia jaetaan osuuksien haltijoiden kesken.*

# Ohjeet

- Energiavirasto on päivittänyt todentajaohjeen 26.8.2022
- Kappaleeseen 7 Alkuperätakuulain mukaiset arviointilaitoksen tehtävät on tehty päivityksiä
- Uusin versio ohjeesta löytyy Energiaviraston nettisivuilta
- Hyväksytyt todentajat on listattu Energiaviraston nettisivuilla

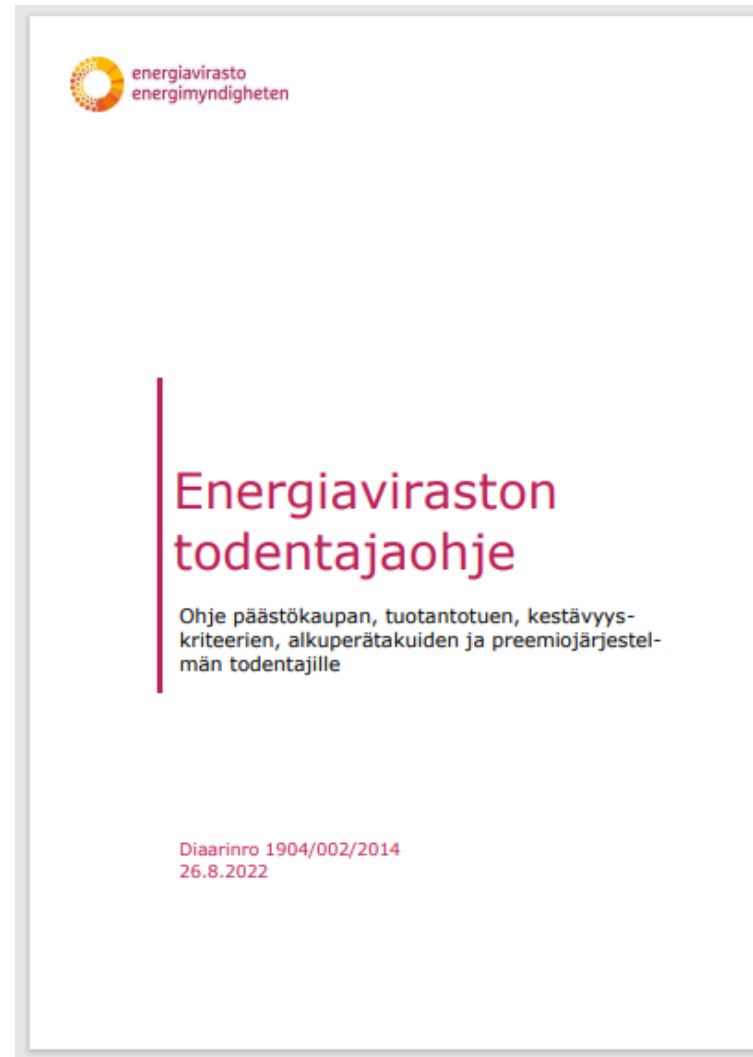



# Raportti todentamisesta

- 2.3. Todentamistehtäviin liittyvä dokumentaatio ja raportoinnit

Todentajan tulee laatia omaan käyttöön **kompakti työraportti**, johon todentaja listaa toteuttamansa **tarkastukset** ja niiden **havainnot**. Raportti tulee laatia todentamistehtävän suorittamisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Raporteista tulee käydä selkeästi ilmi todentamistehtävän yhteydessä **todennetut asiat** ja **havaitut virheet** ja **puutteet** sekä raportin laatija ja laadinta-aika. Energiavirasto saattaa pyytää raportteja nähtäväksi jälkikäteen. Todentajan on säilytettävä tarkastustoimenpiteitä koskevat asiakirjat 10 vuotta. (Todentajaohje 1904/002/2014)

- Todentamisraportteja on tarkistettu osana energiantuotantolaitosten rekisteröimishakemusten käsittelyä
- Raportti tulee olla toimitettavissa heti myös lomakaudella
- Työraportti ei ole sama asia kuin todentamistodistus

# Siirtymäsäännös

- Siirtymäsäännöstä sovellettiin **30.6.2022 asti**
  - Mikäli todentamistodistus on päivätty viimeistään 30.6.2022, siirtymäsäännös mahdollistaa takuiden myöntämisen ilman katkoksia lain voimaantulosta asti
  - Nyt asiaa ei ole enää tarpeen tarkastella eikä merkitä todentamistodistukseen
- Alkuperätakuita voi hakea todentamistodistuksen antamisesta alkaen



# Todentamistodistusten voimassaolo

- Vastuu todentamistodistuksen uusimisesta ennen voimassaolon päättymistä on toiminnanharjoittajalla
  - Todentajan on kuitenkin hyvä olla tietoinen asiasta
- Todistus tulee uusia sen voimassaoloaikana, jos tuotantolaitoksen tuotantotavan tekniset ominaisuudet tai sen käyttämät energialähteet muuttuvat aikaisempaan todentamiseen nähden tavalla, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa alkuperätakuiden myöntämiseen tuotantolaitoksen tuottamalle energialle
  - Esim. tuotantolaitokseen tulee kokonaan uusi energialähde
  - Epäselvissä tilanteissa voi olla yhteydessä Energiavirastoon

Kiitos!

[go@energiavirasto.fi](mailto:go@energiavirasto.fi)



energiavirasto